


函南小学校 校舎(普通・特別教室棟) R階平面図 1/500

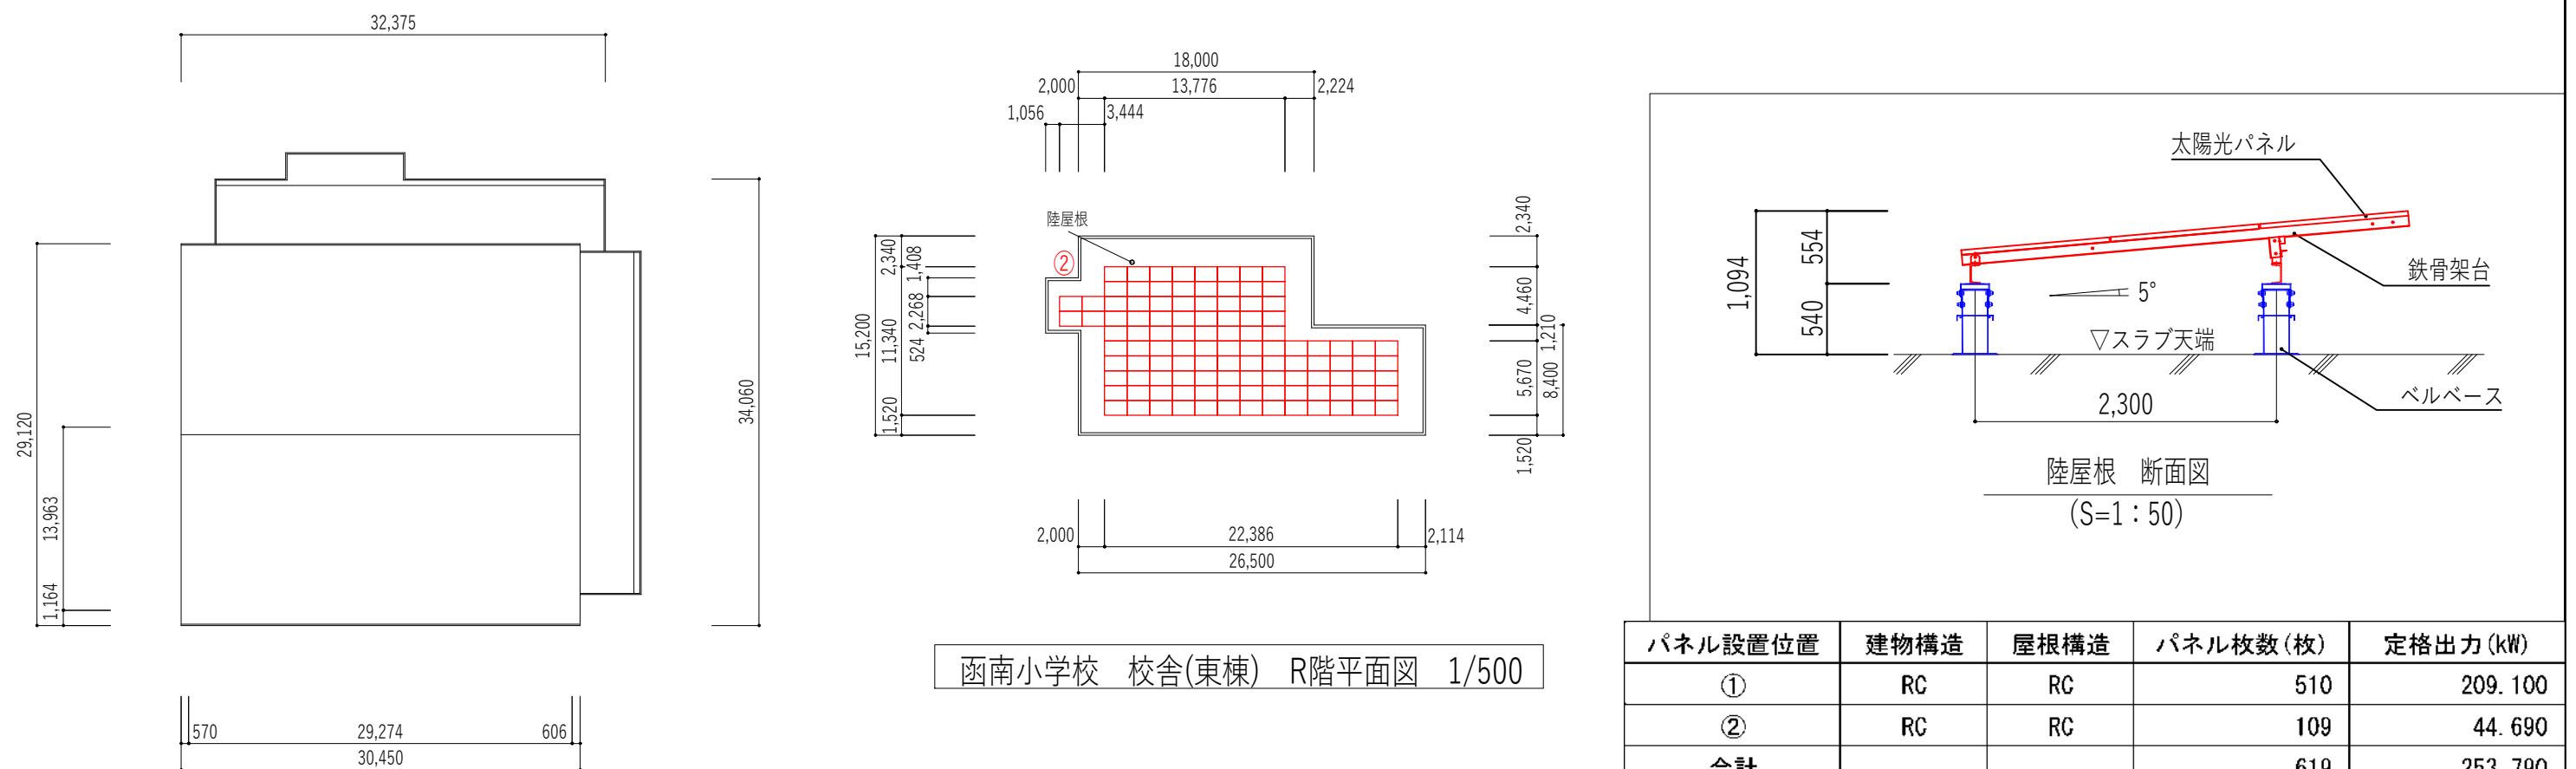


函南小学校 校舎(東棟) R階平面図 1/500

パネル設置位置	建物構造	屋根構造	パネル枚数(枚)	定格出力(kW)
①	RC	RC	510	209.100
②	RC	RC	109	44.690
合計			619	253.790

建物名	スラブ厚(※1)	屋根仕上(※2)	屋根勾配(※3)
校舎(北側)	読み取り不可	シート防水	-
校舎(増築)	読み取り不可	シート防水	-
屋内運動場	読み取り不可	長尺カラー鉄板瓦棒葺	R状屋根

備考		検図	承認印	工事名称	作成年月日	提出回数
		担当	承認年月日	図面名称	函南町 太陽光パネル設置検討図 函南小学校(拡大図)	縮尺 A3:1/500 図面番号 A-

函南小学校 屋内運動場 R階平面図 1/500

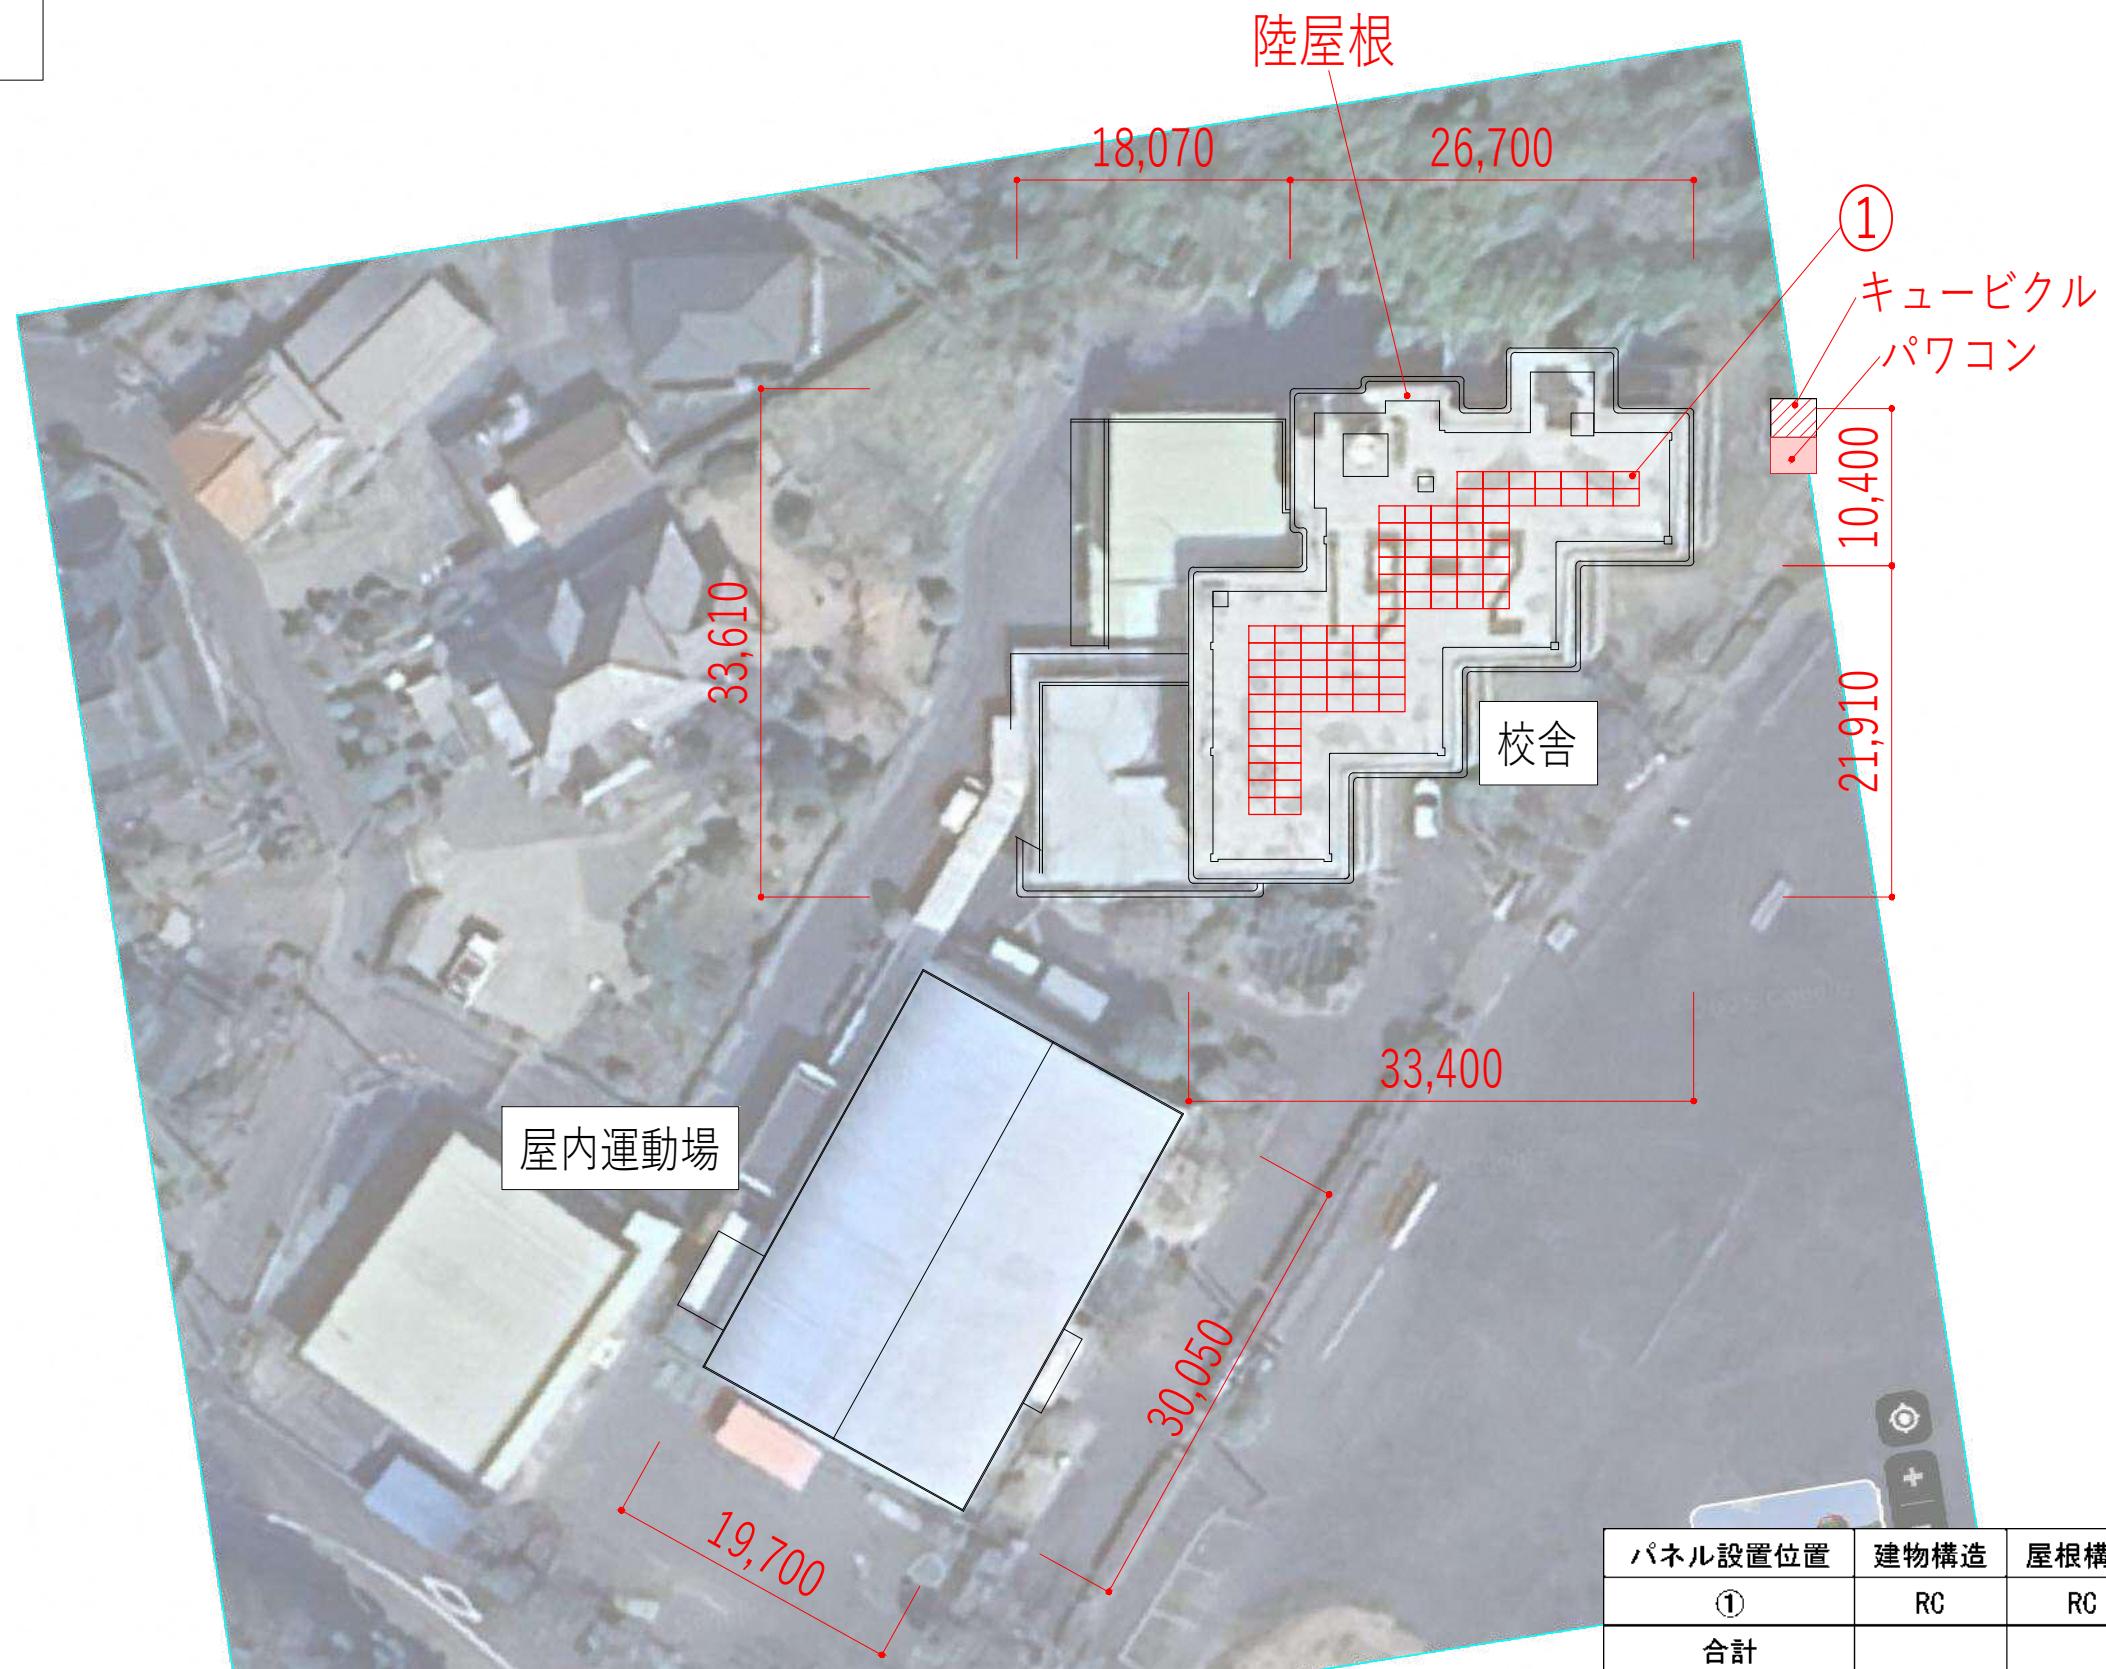


パネル設置位置	建物構造	屋根構造	パネル枚数(枚)	定格出力(kW)
①	RC	RC	87	35.670
合計			87	35.670


備考: _____



検査: _____ 承認印: _____ 工事名称: _____ 作成年月: _____ 提出回数: _____

担当: _____ 承認年月日: _____ 図面名称: _____ 函南町 太陽光パネル設置検討図 丹那小学校

縮尺: A3:1/500 図面番号: A -

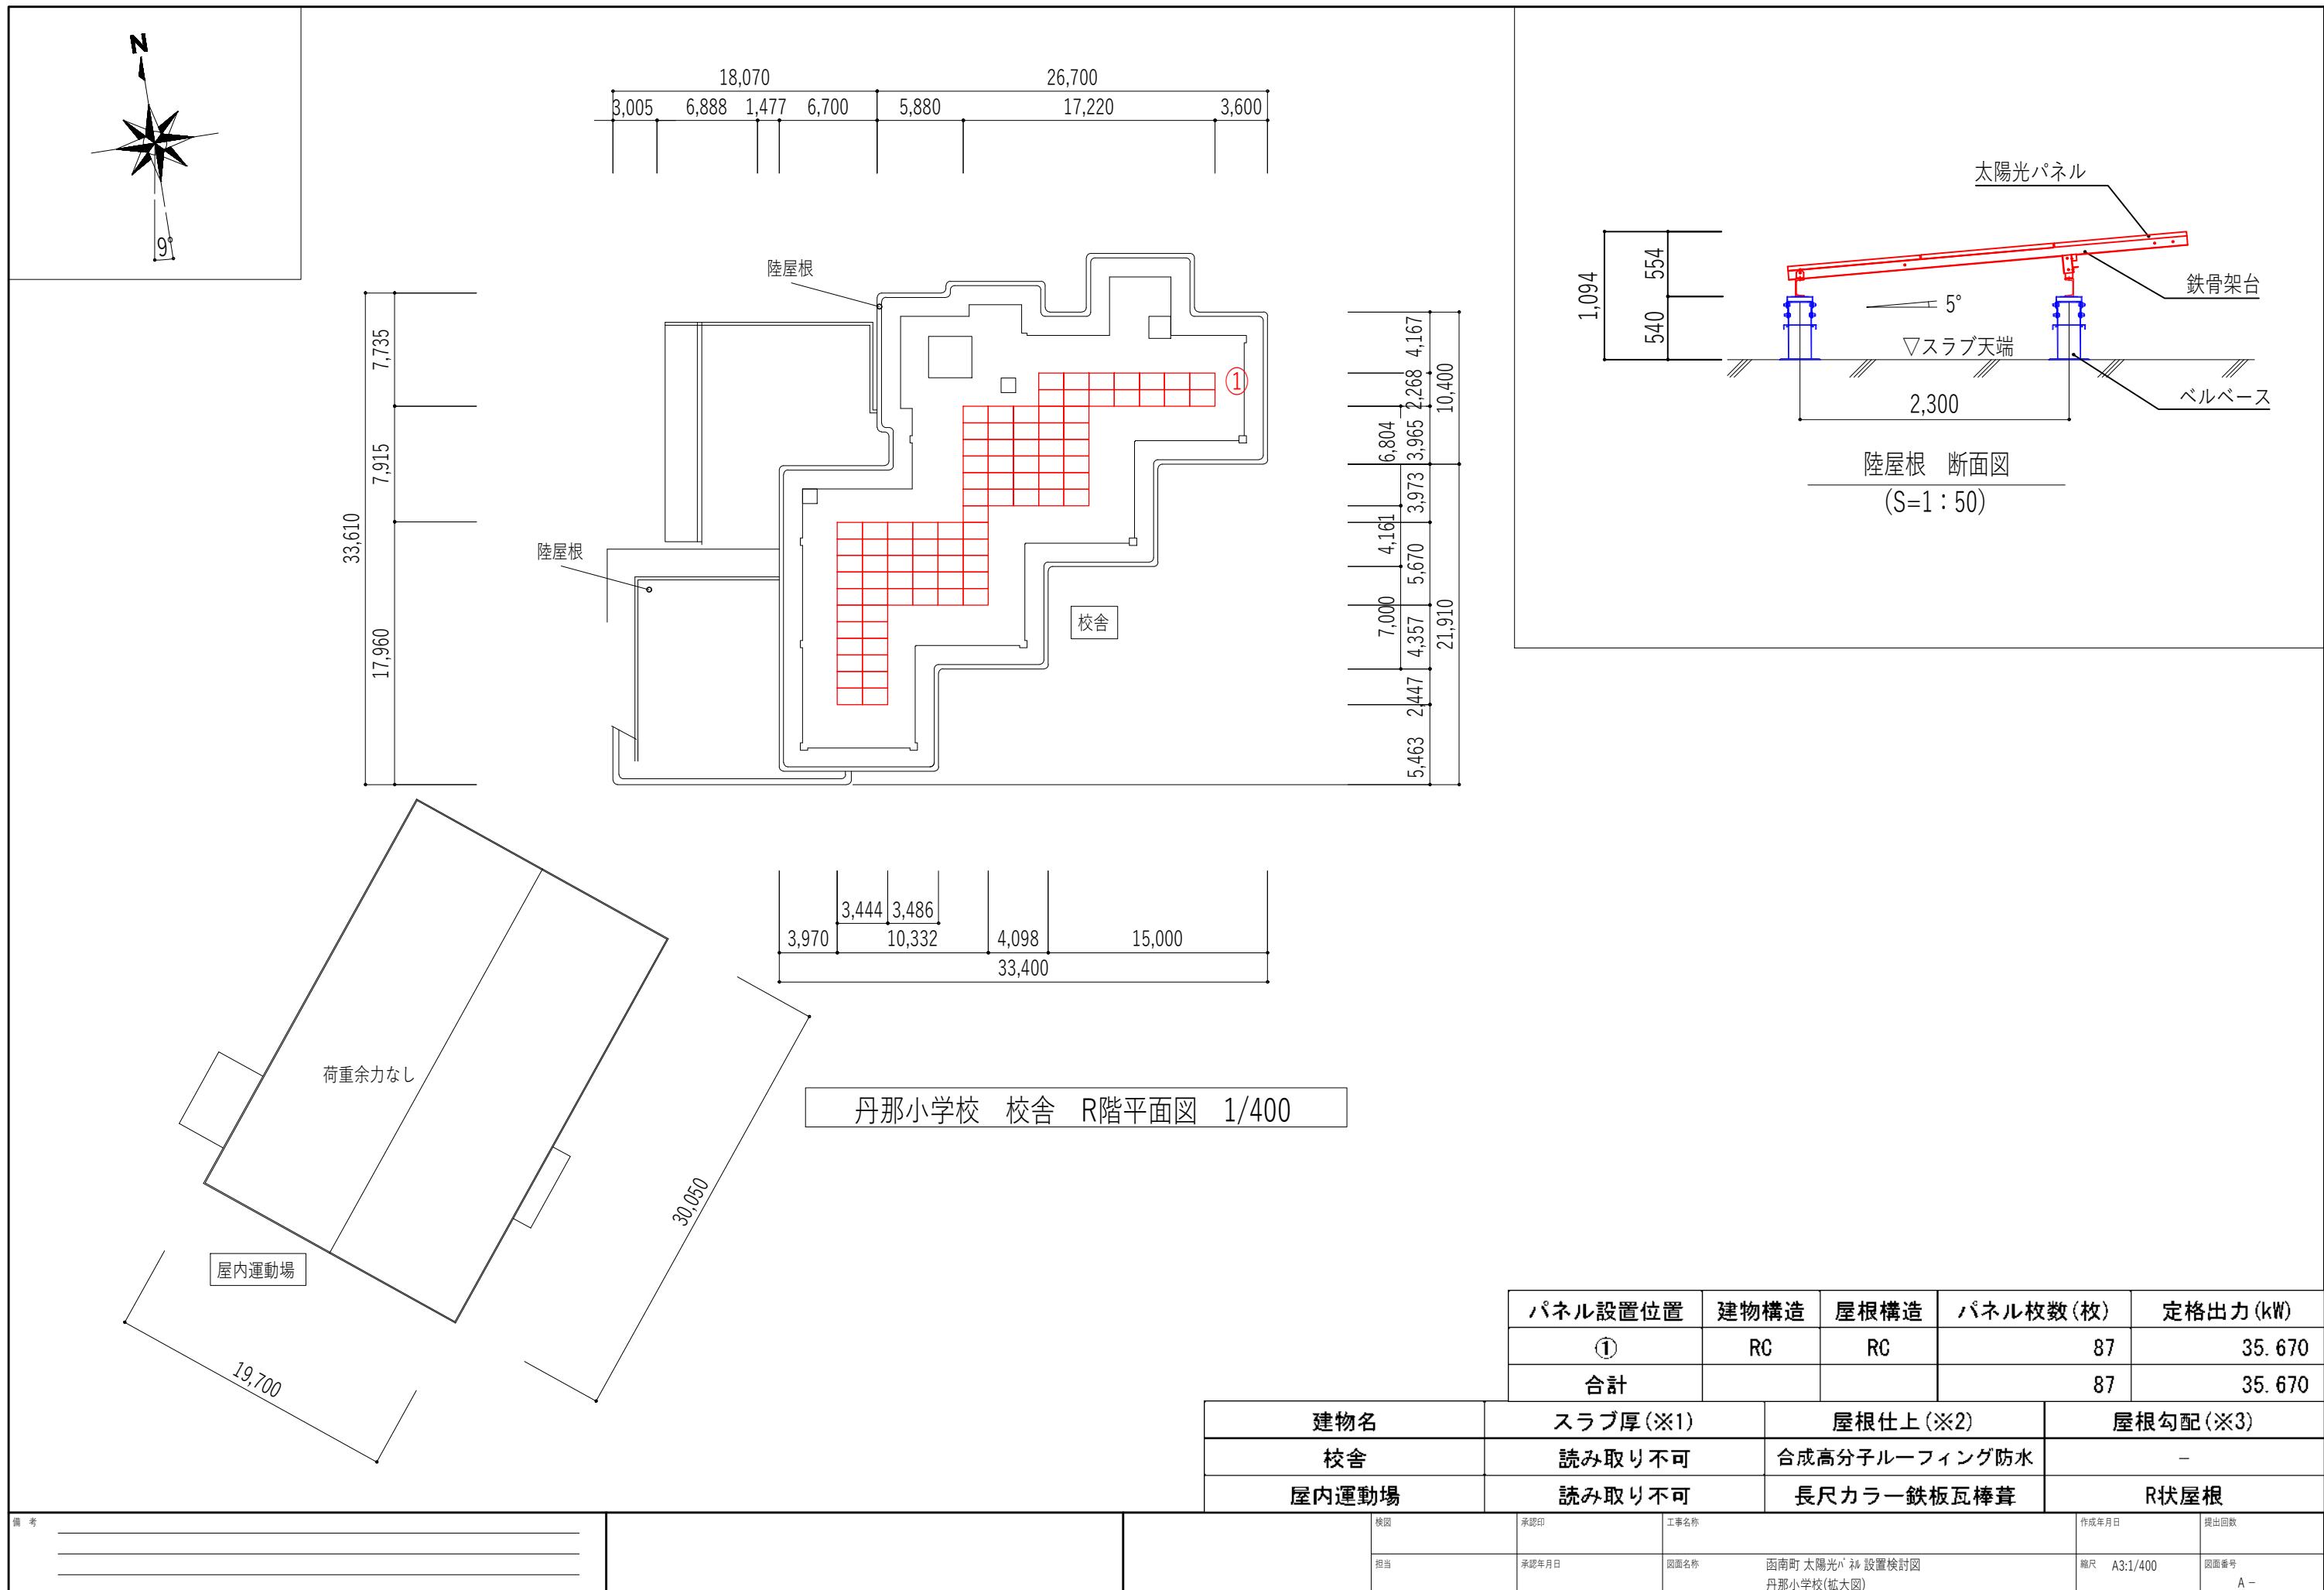

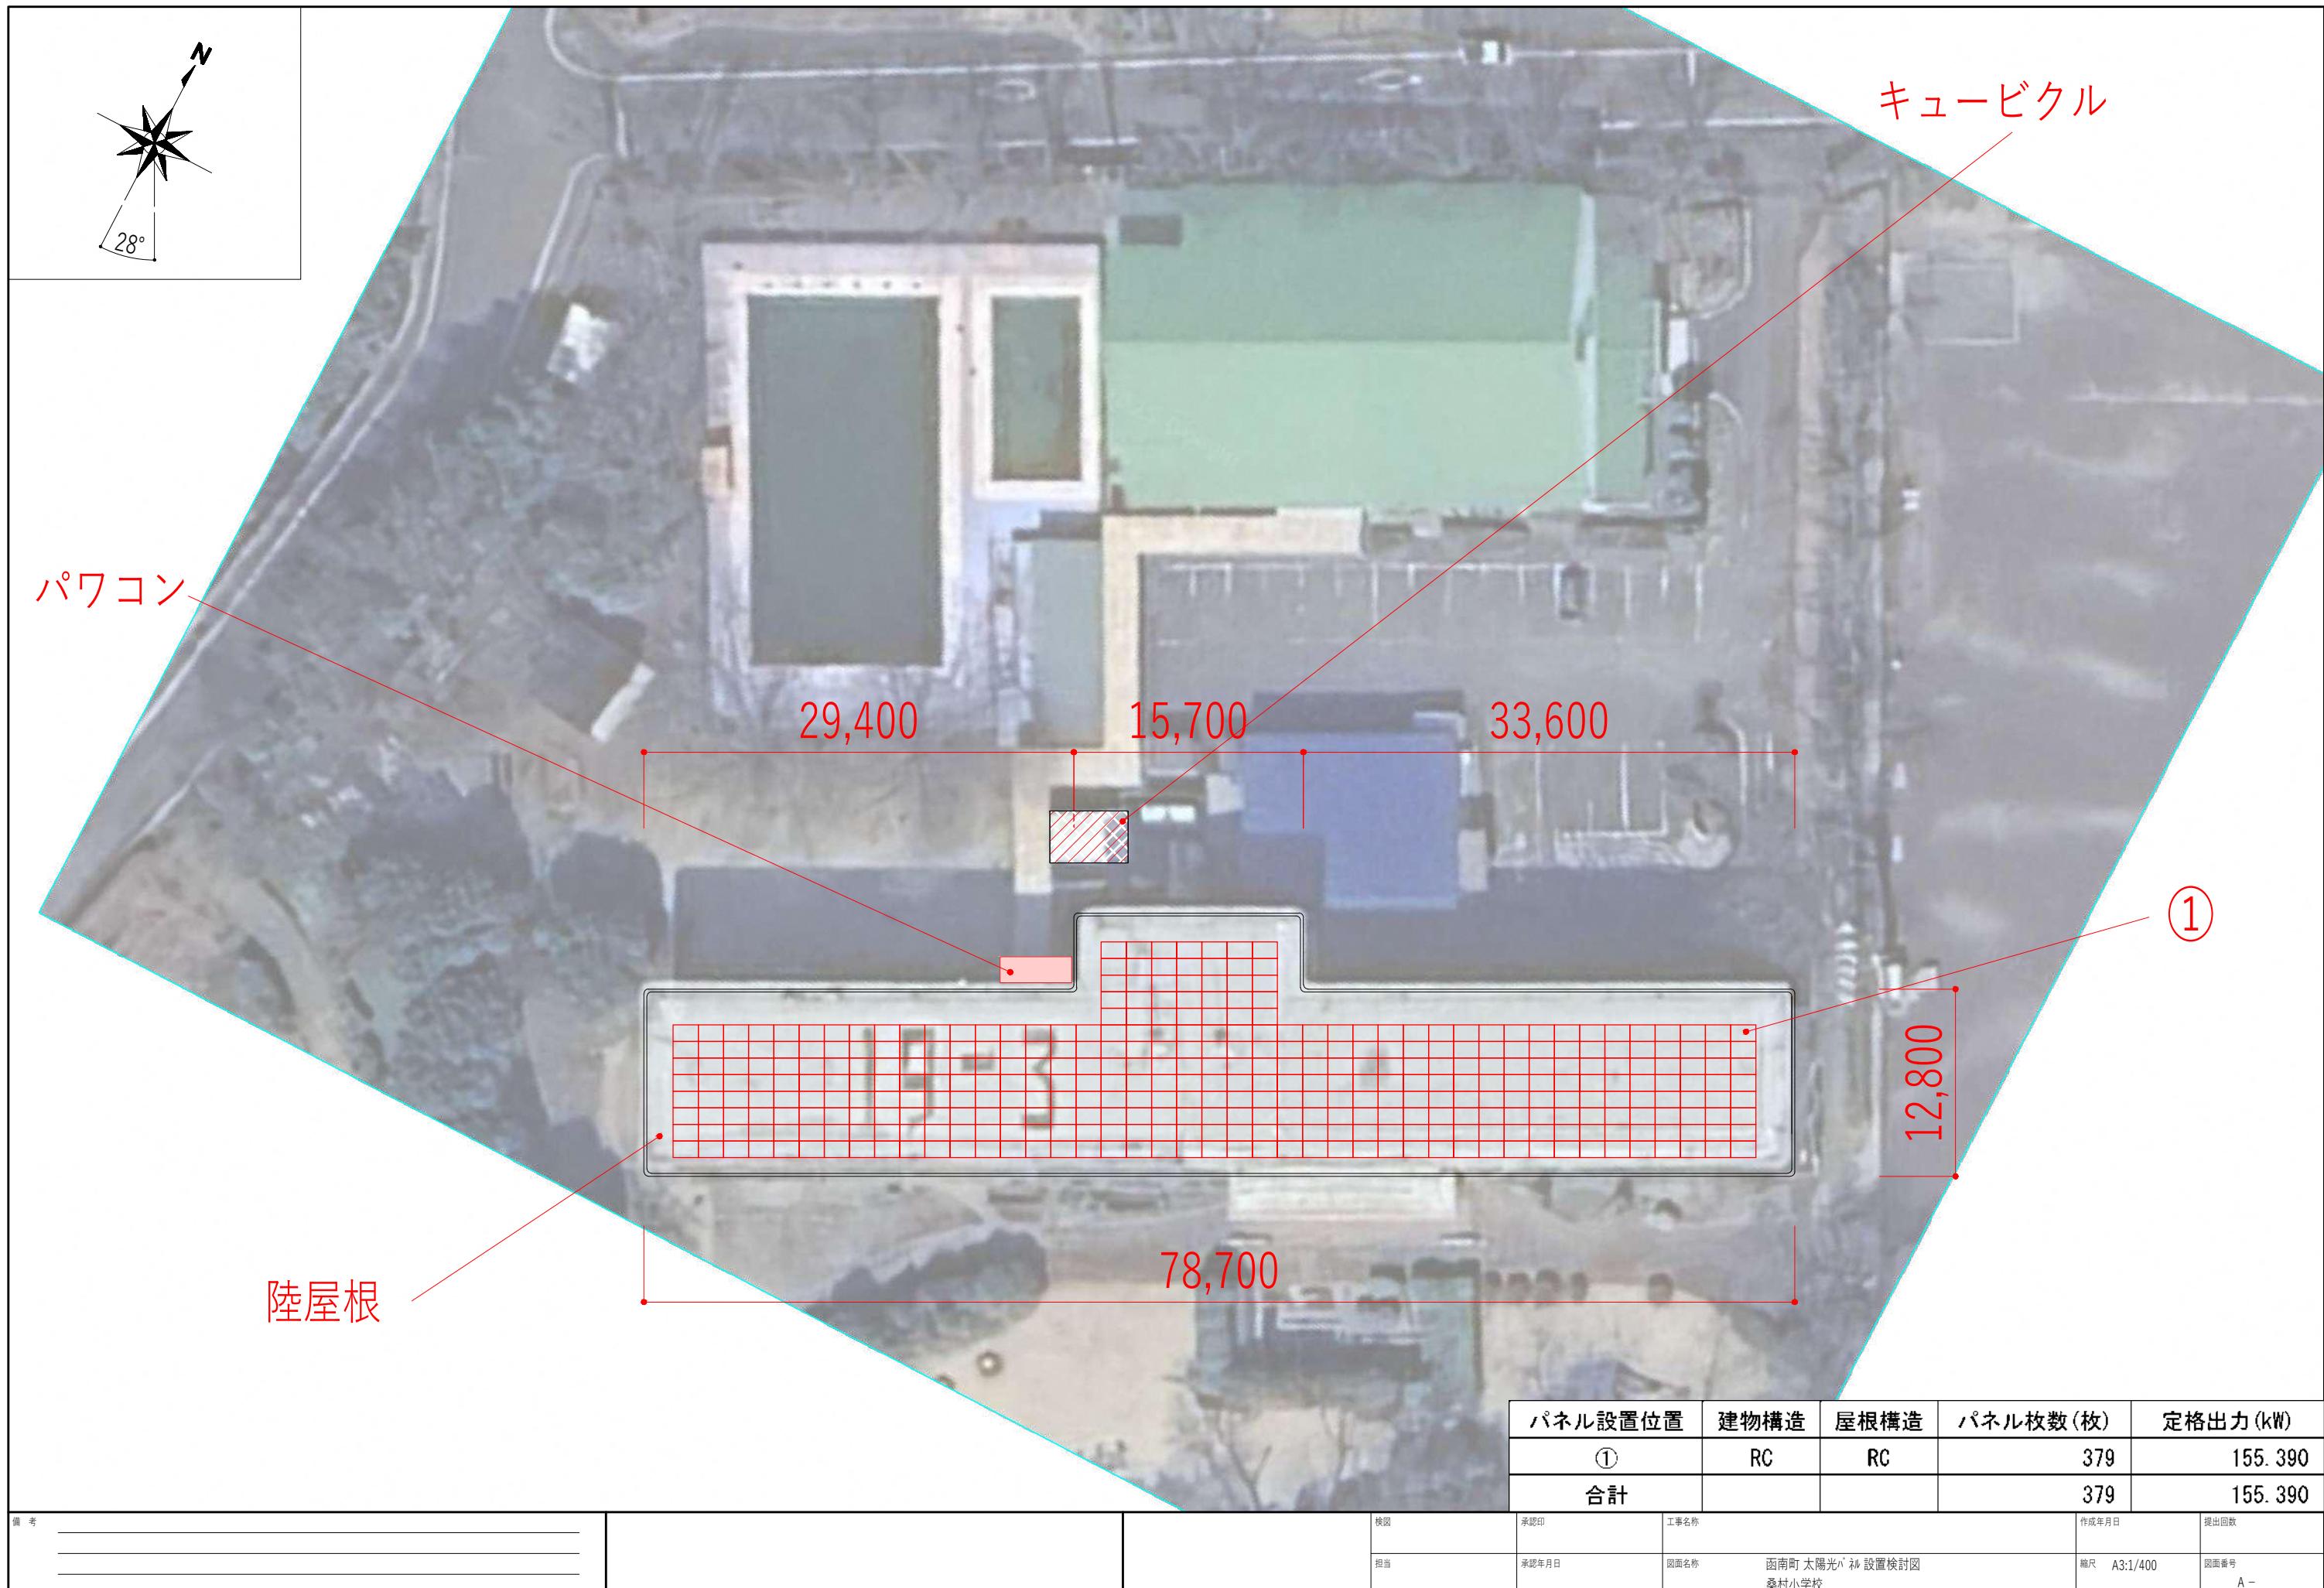

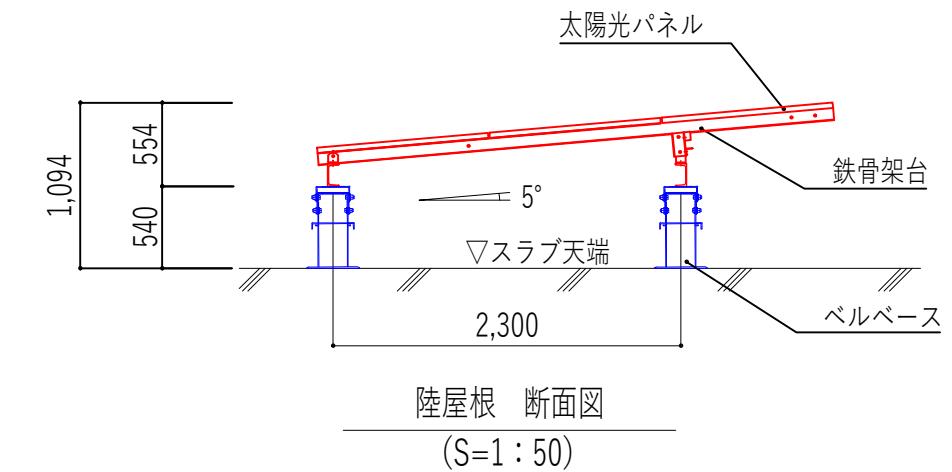

29,400 15,700 33,600

1,874 12,054 1,772

陸屋根

①

2,000 74,046 2,654
78,700

2,448
9,072
12,800
1,280


桑村小学校 校舎 R階平面図 1/300


パネル設置位置	建物構造	屋根構造	パネル枚数(枚)	定格出力(kW)
①	RC	RC	379	155.390
合計			379	155.390


建物名	スラブ厚(※1)	屋根仕上(※2)	屋根勾配(※3)
校舎	150	シート防水	-


備考

検査	承認印	工事名称	作成年月日	提出回数
担当	承認年月日	図面名称	函南町 太陽光パネル設置検討図 桑村小学校(拡大図)	縮尺 A3:1/300 図面番号 A-




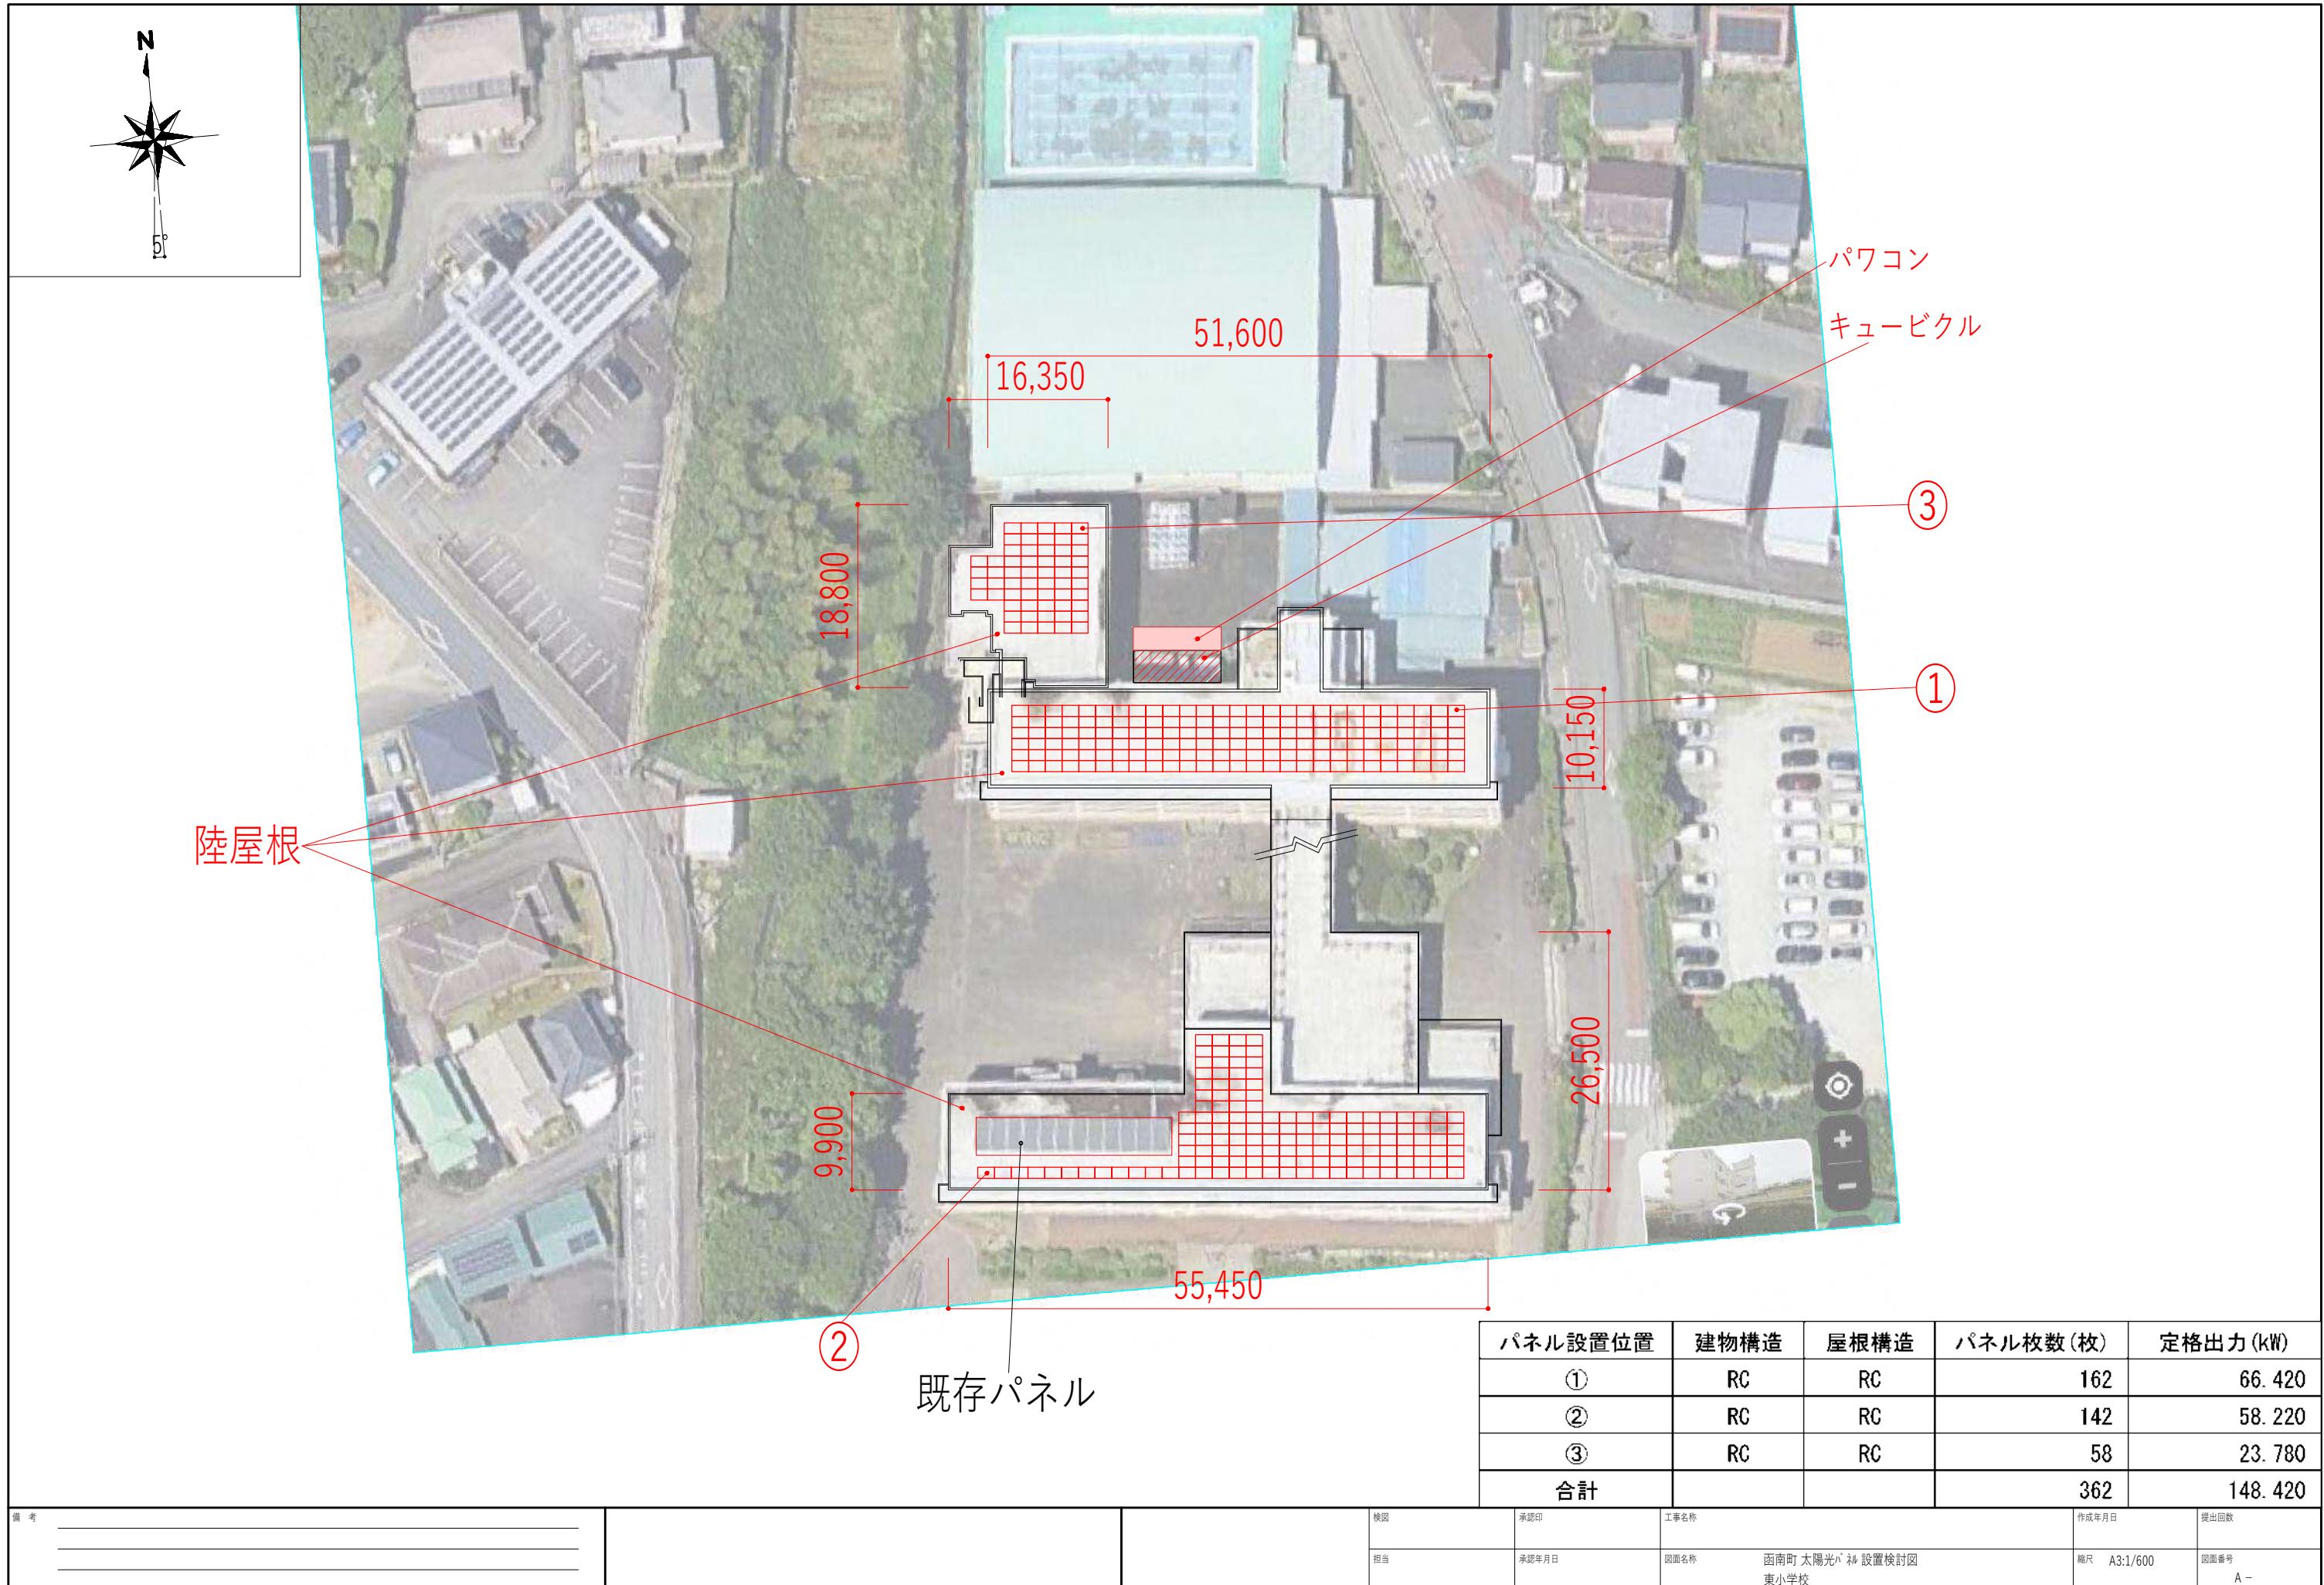


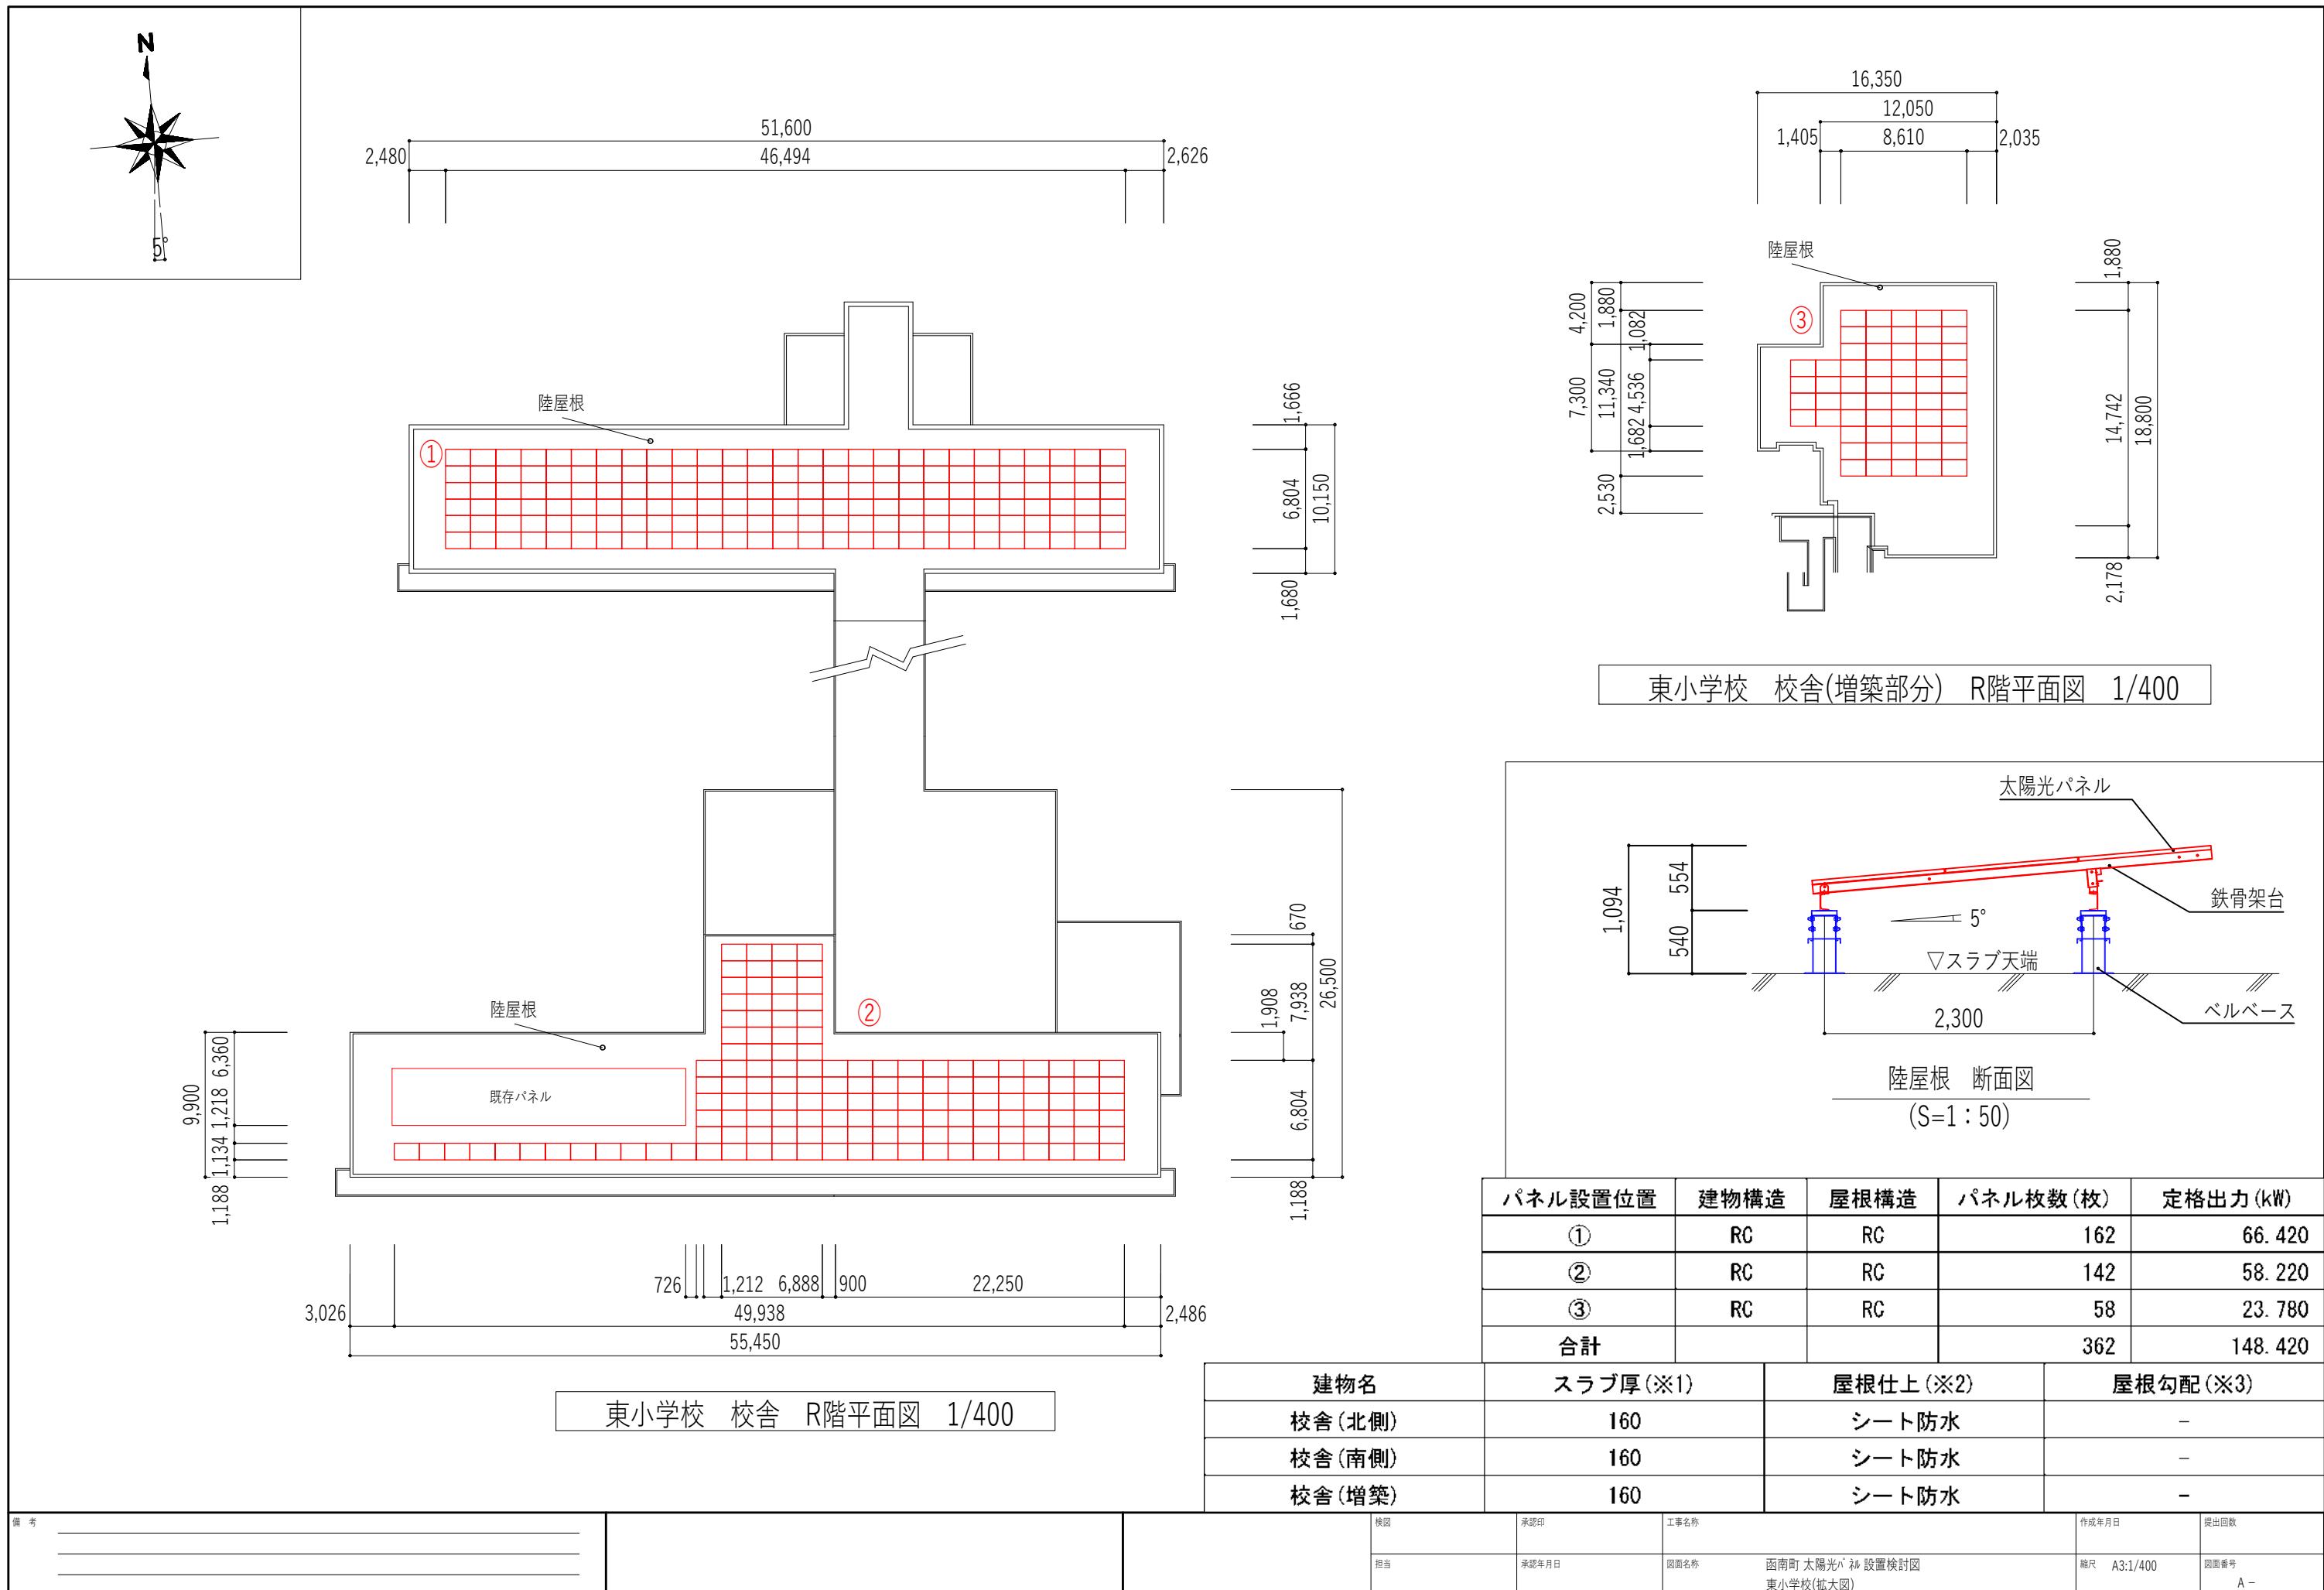

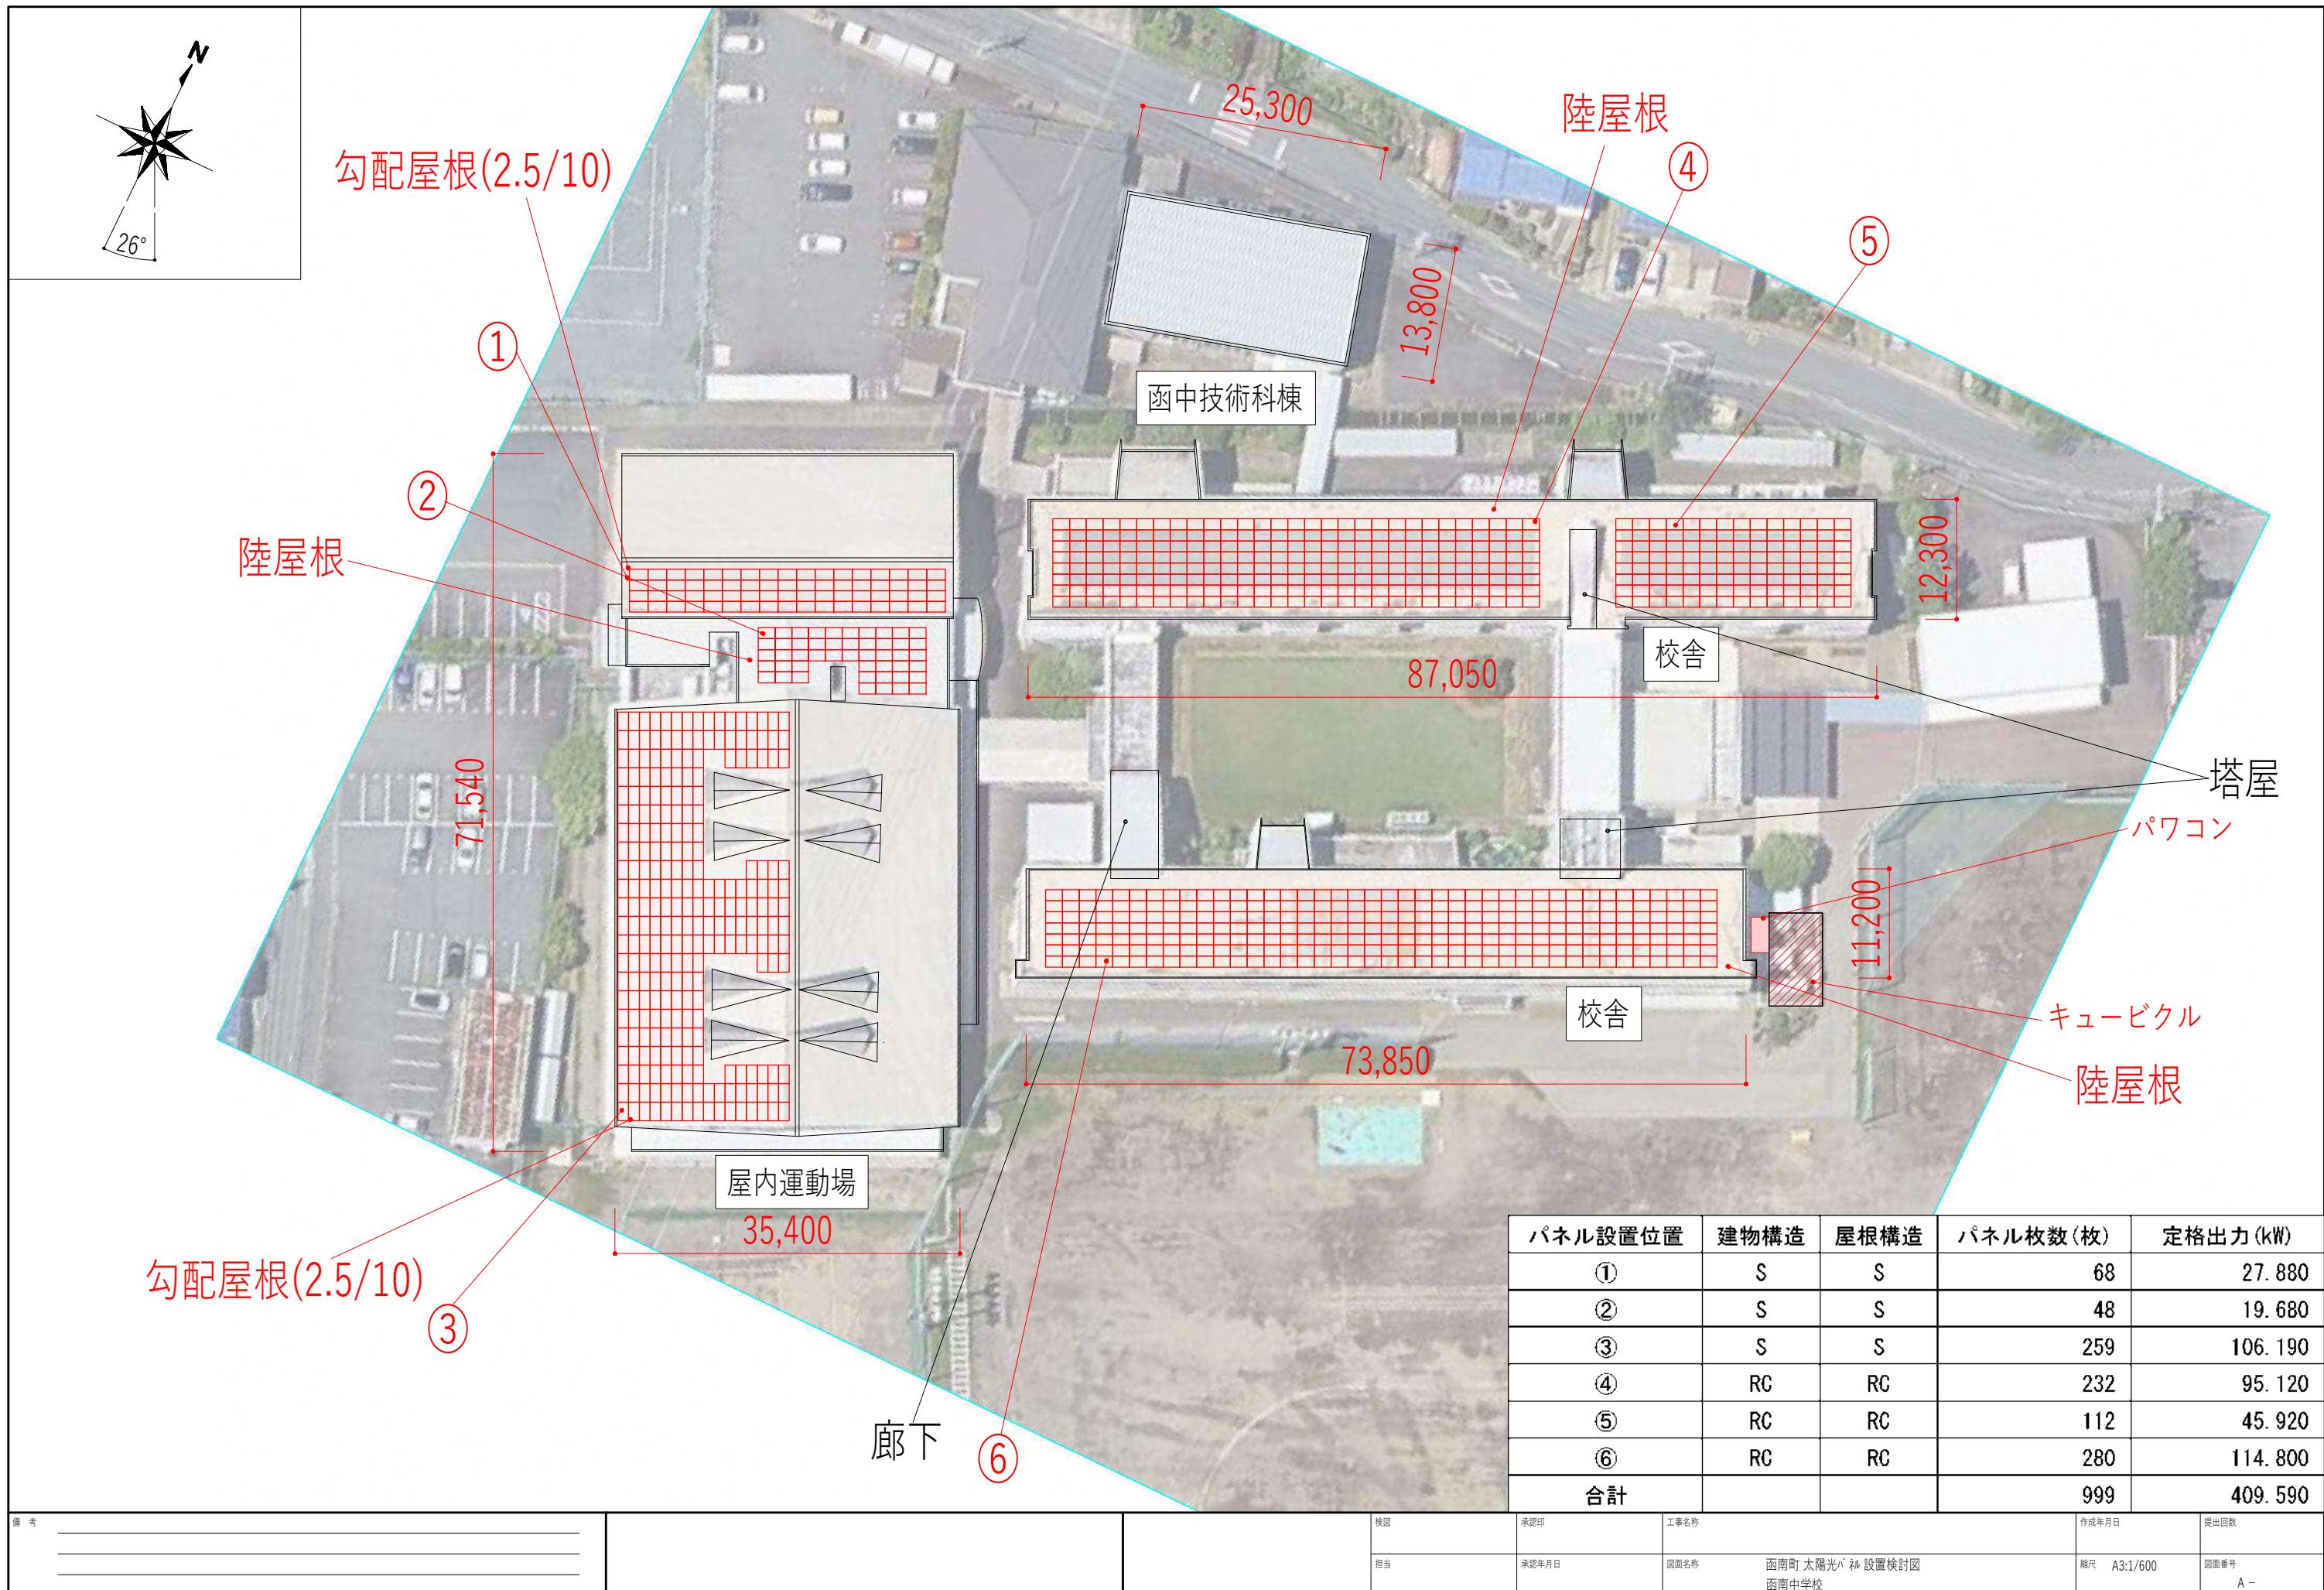

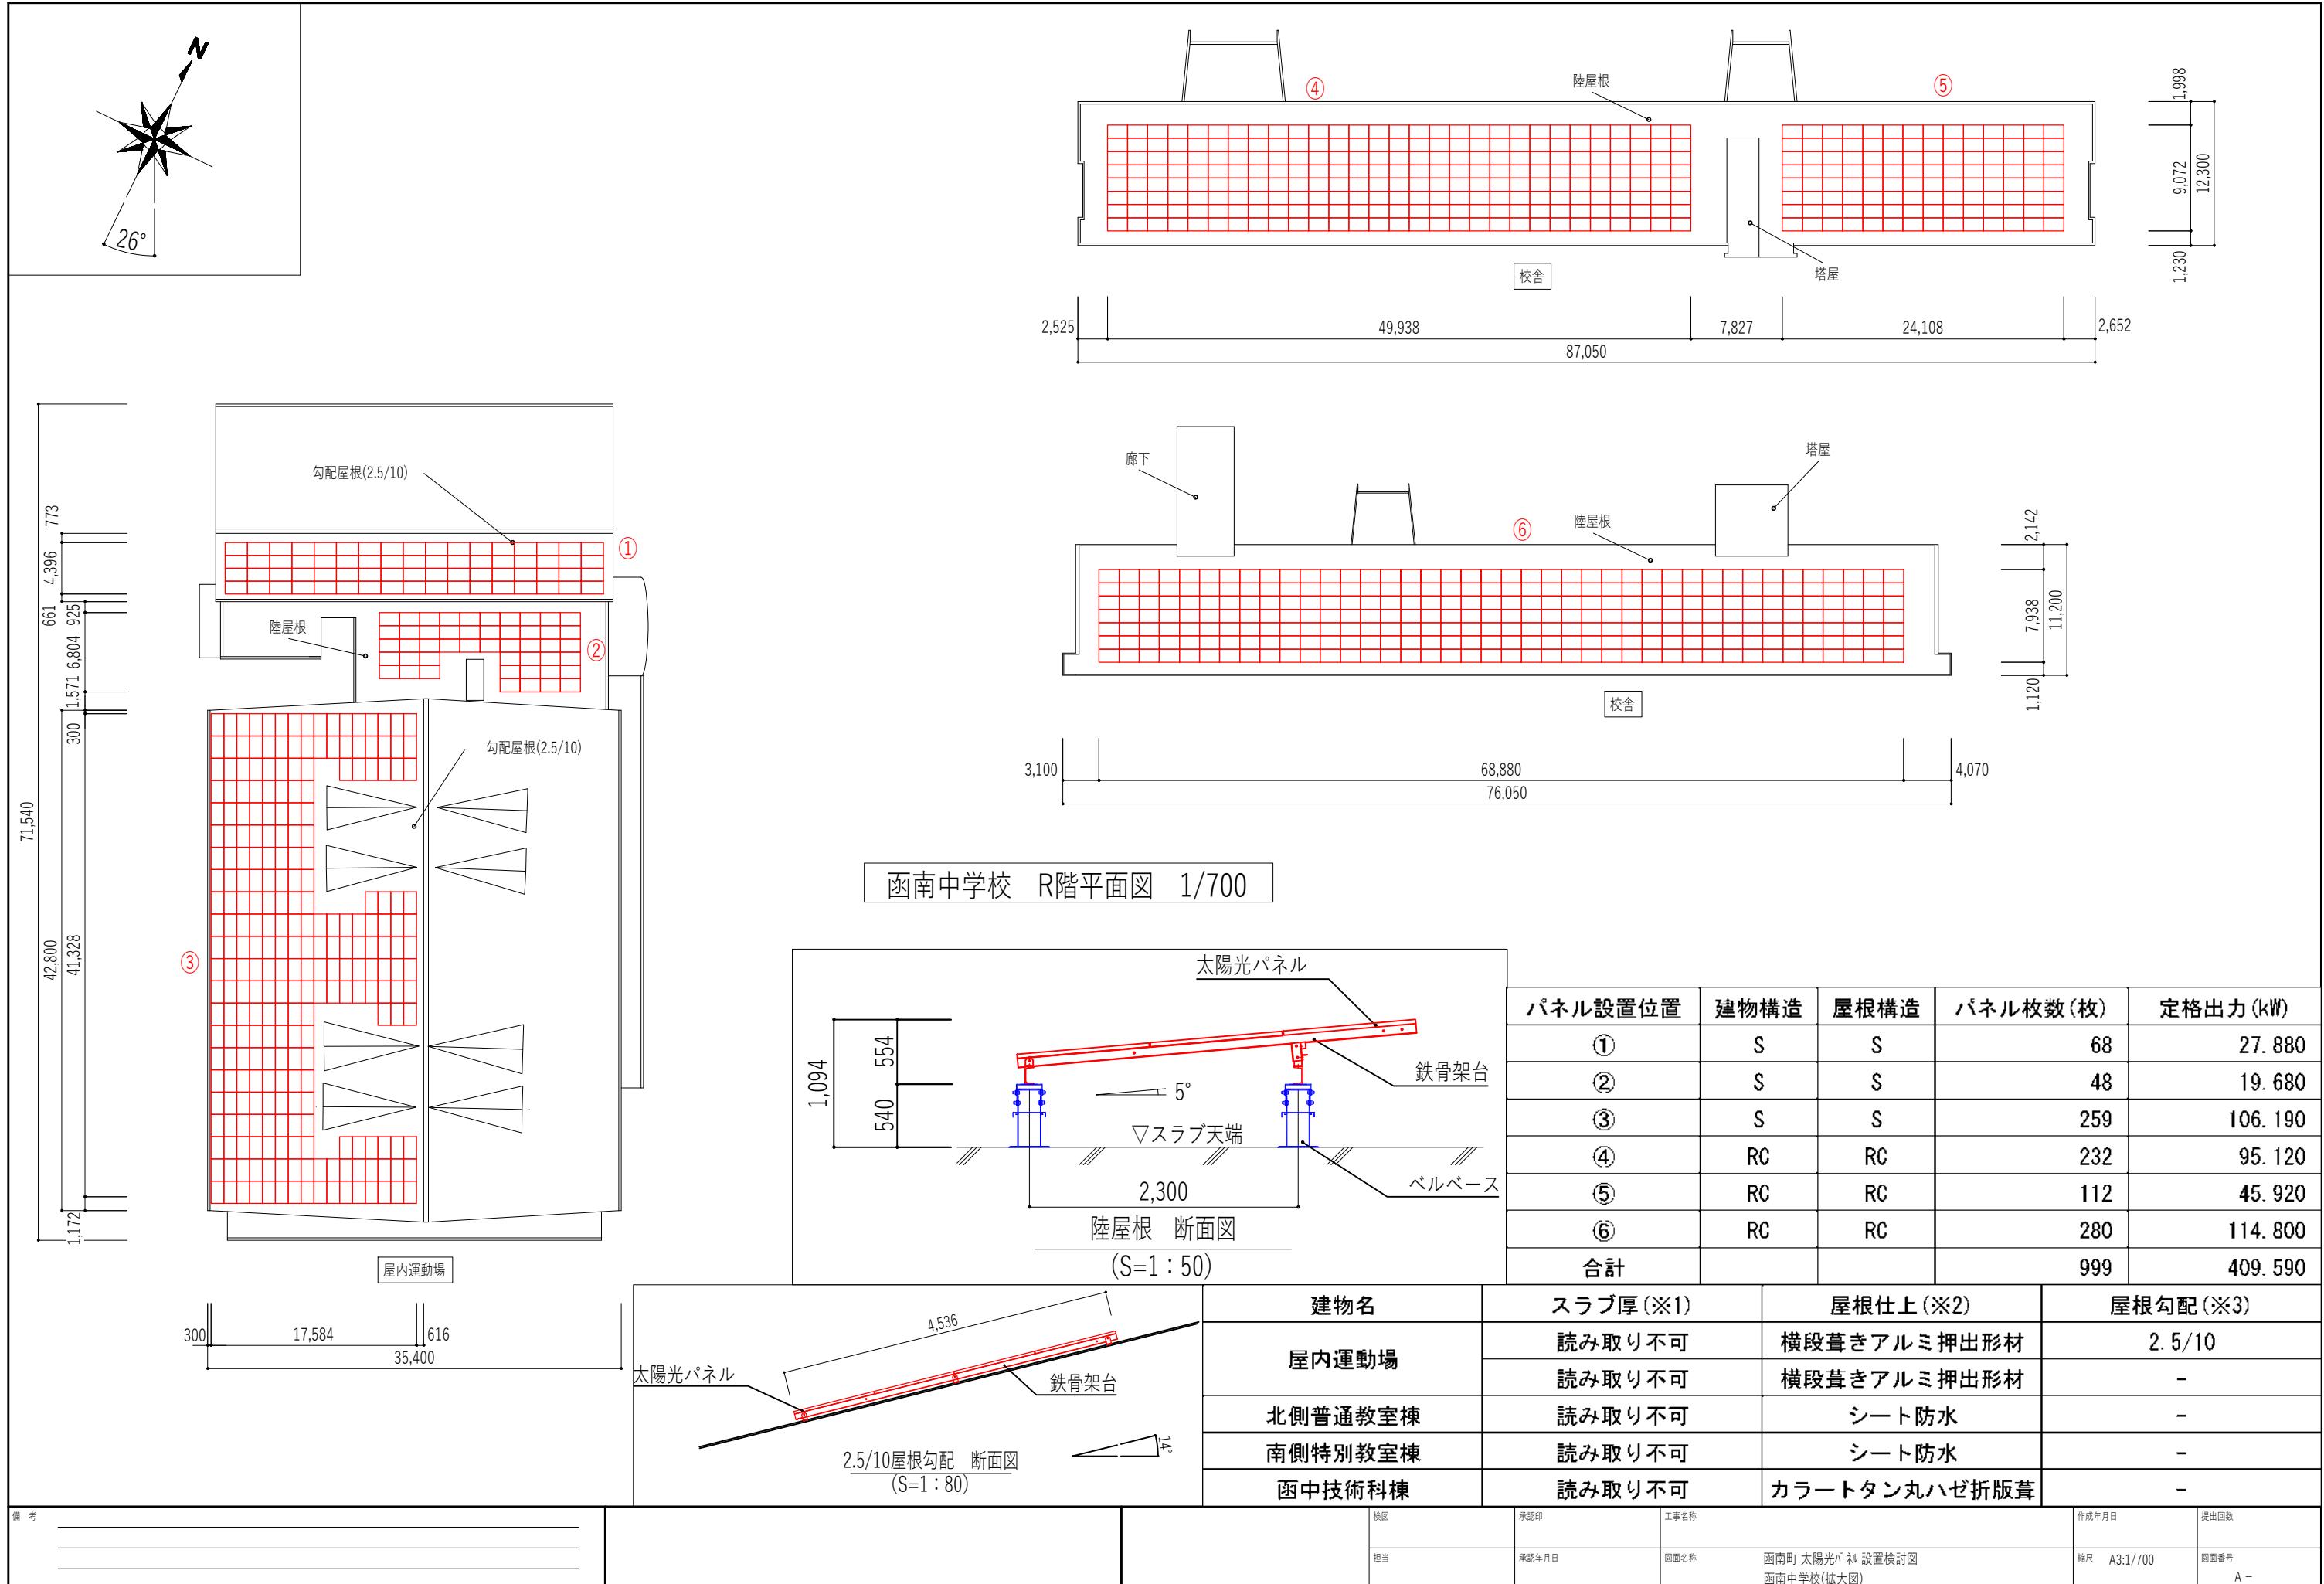



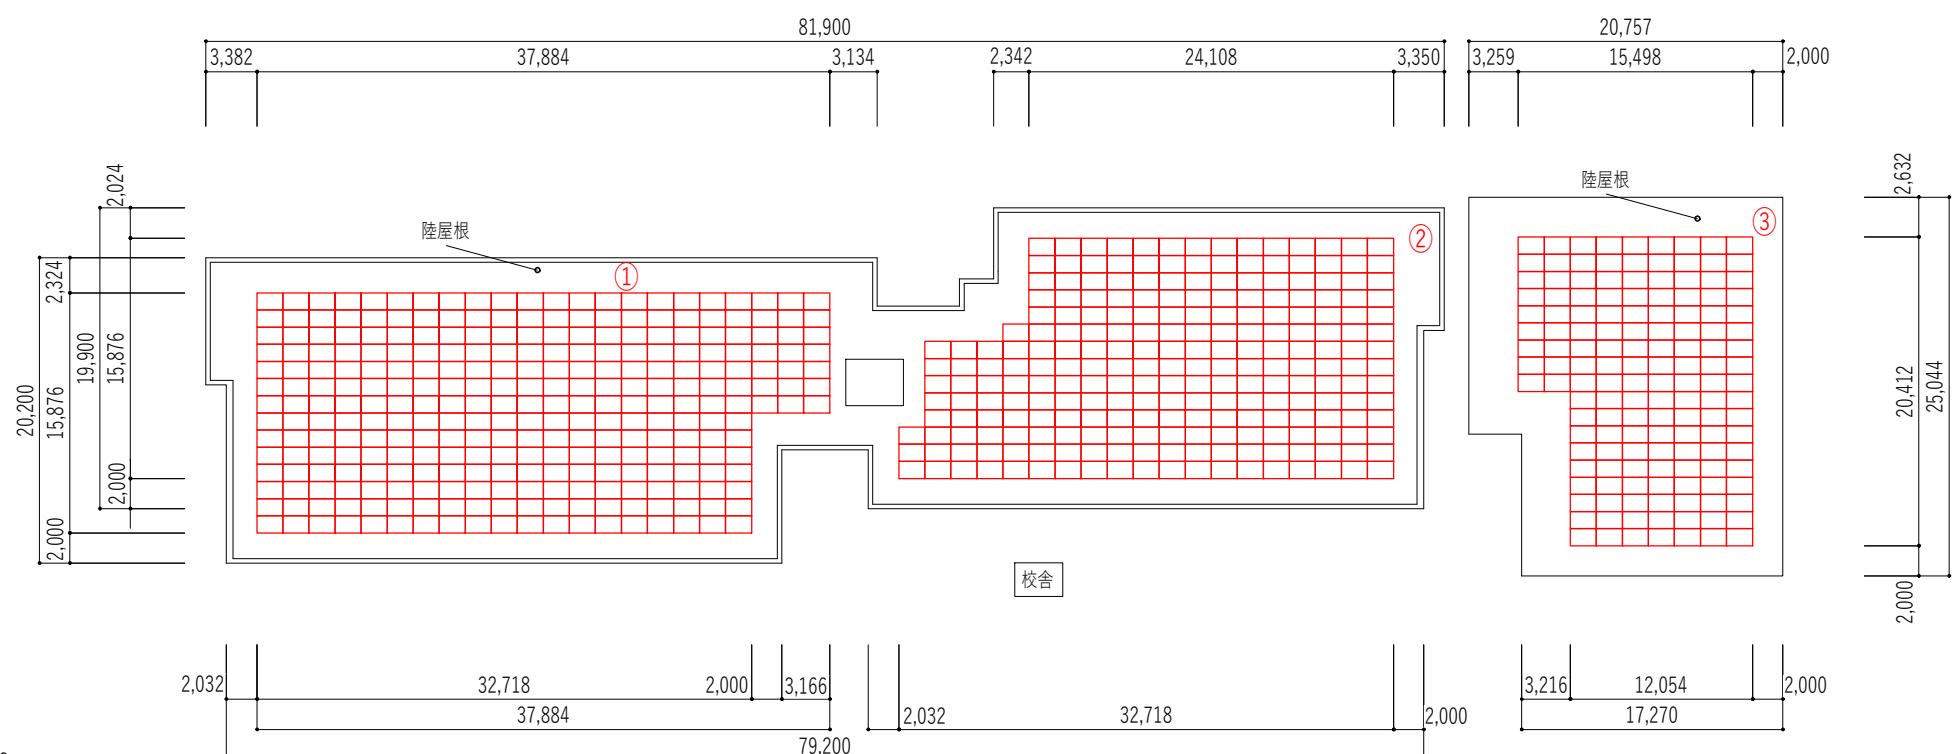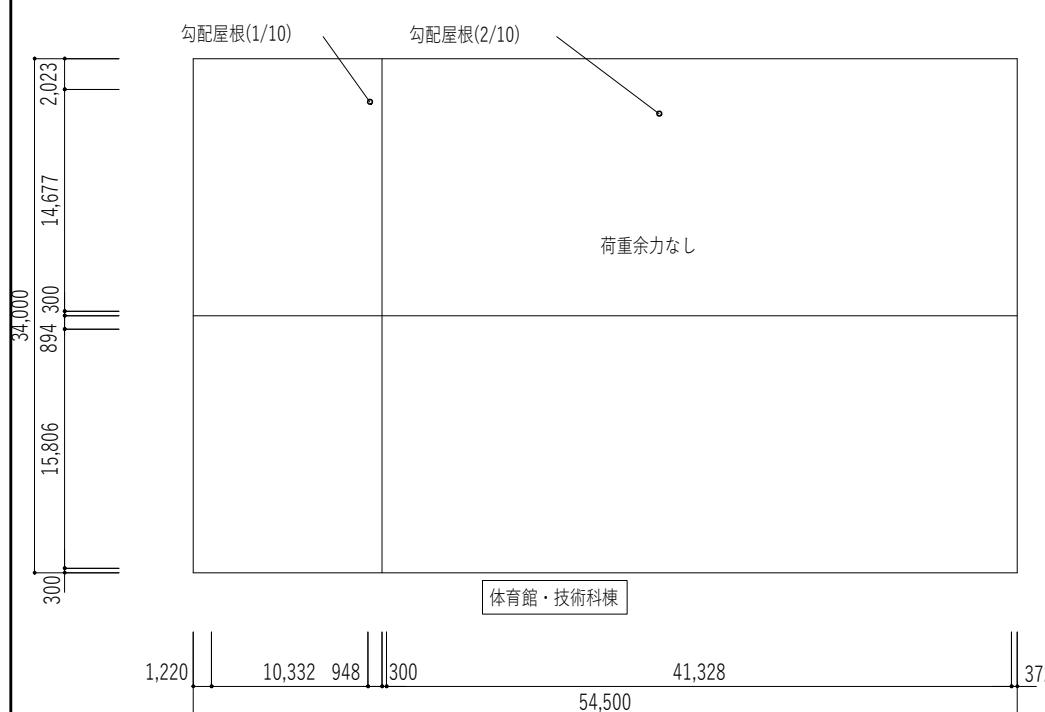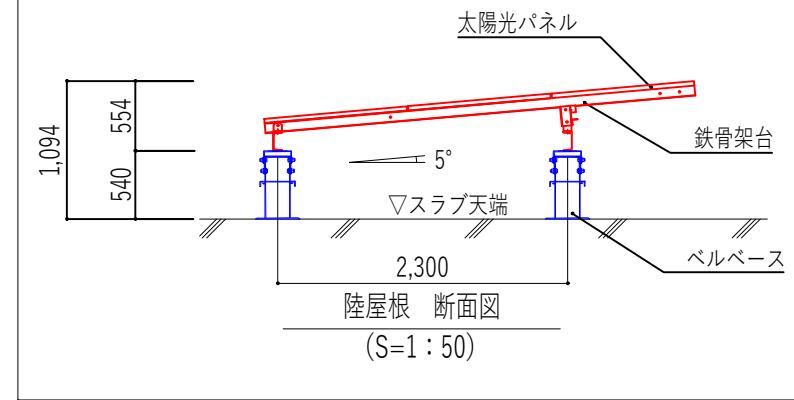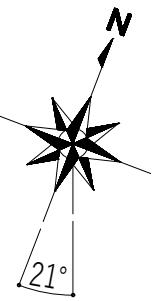



東中学校 R階平面図 1/500


パネル設置位置	建物構造	屋根構造	パネル枚数(枚)	定格出力(kW)
①	RC	RC	287	117.670
②	RC	RC	232	95.120
③	RC	RC	144	59.040
合計			663	271.830


建物名	スラブ厚(※1)	屋根仕上(※2)	屋根勾配(※3)
体育館棟・技術科棟	読み取り不可	カラートタン瓦棒葺	1/10
	読み取り不可	カラートタン瓦棒葺	2/10
校舎	510	瓦・瓦シート防水	-

備考			検査	承認印	工事名称	作成年月日	提出回数
			担当	承認年月日	図面名称	函南町 太陽光発電設置検討図 東中学校(拡大図)	縮尺 A3:1/500 図面番号 A -

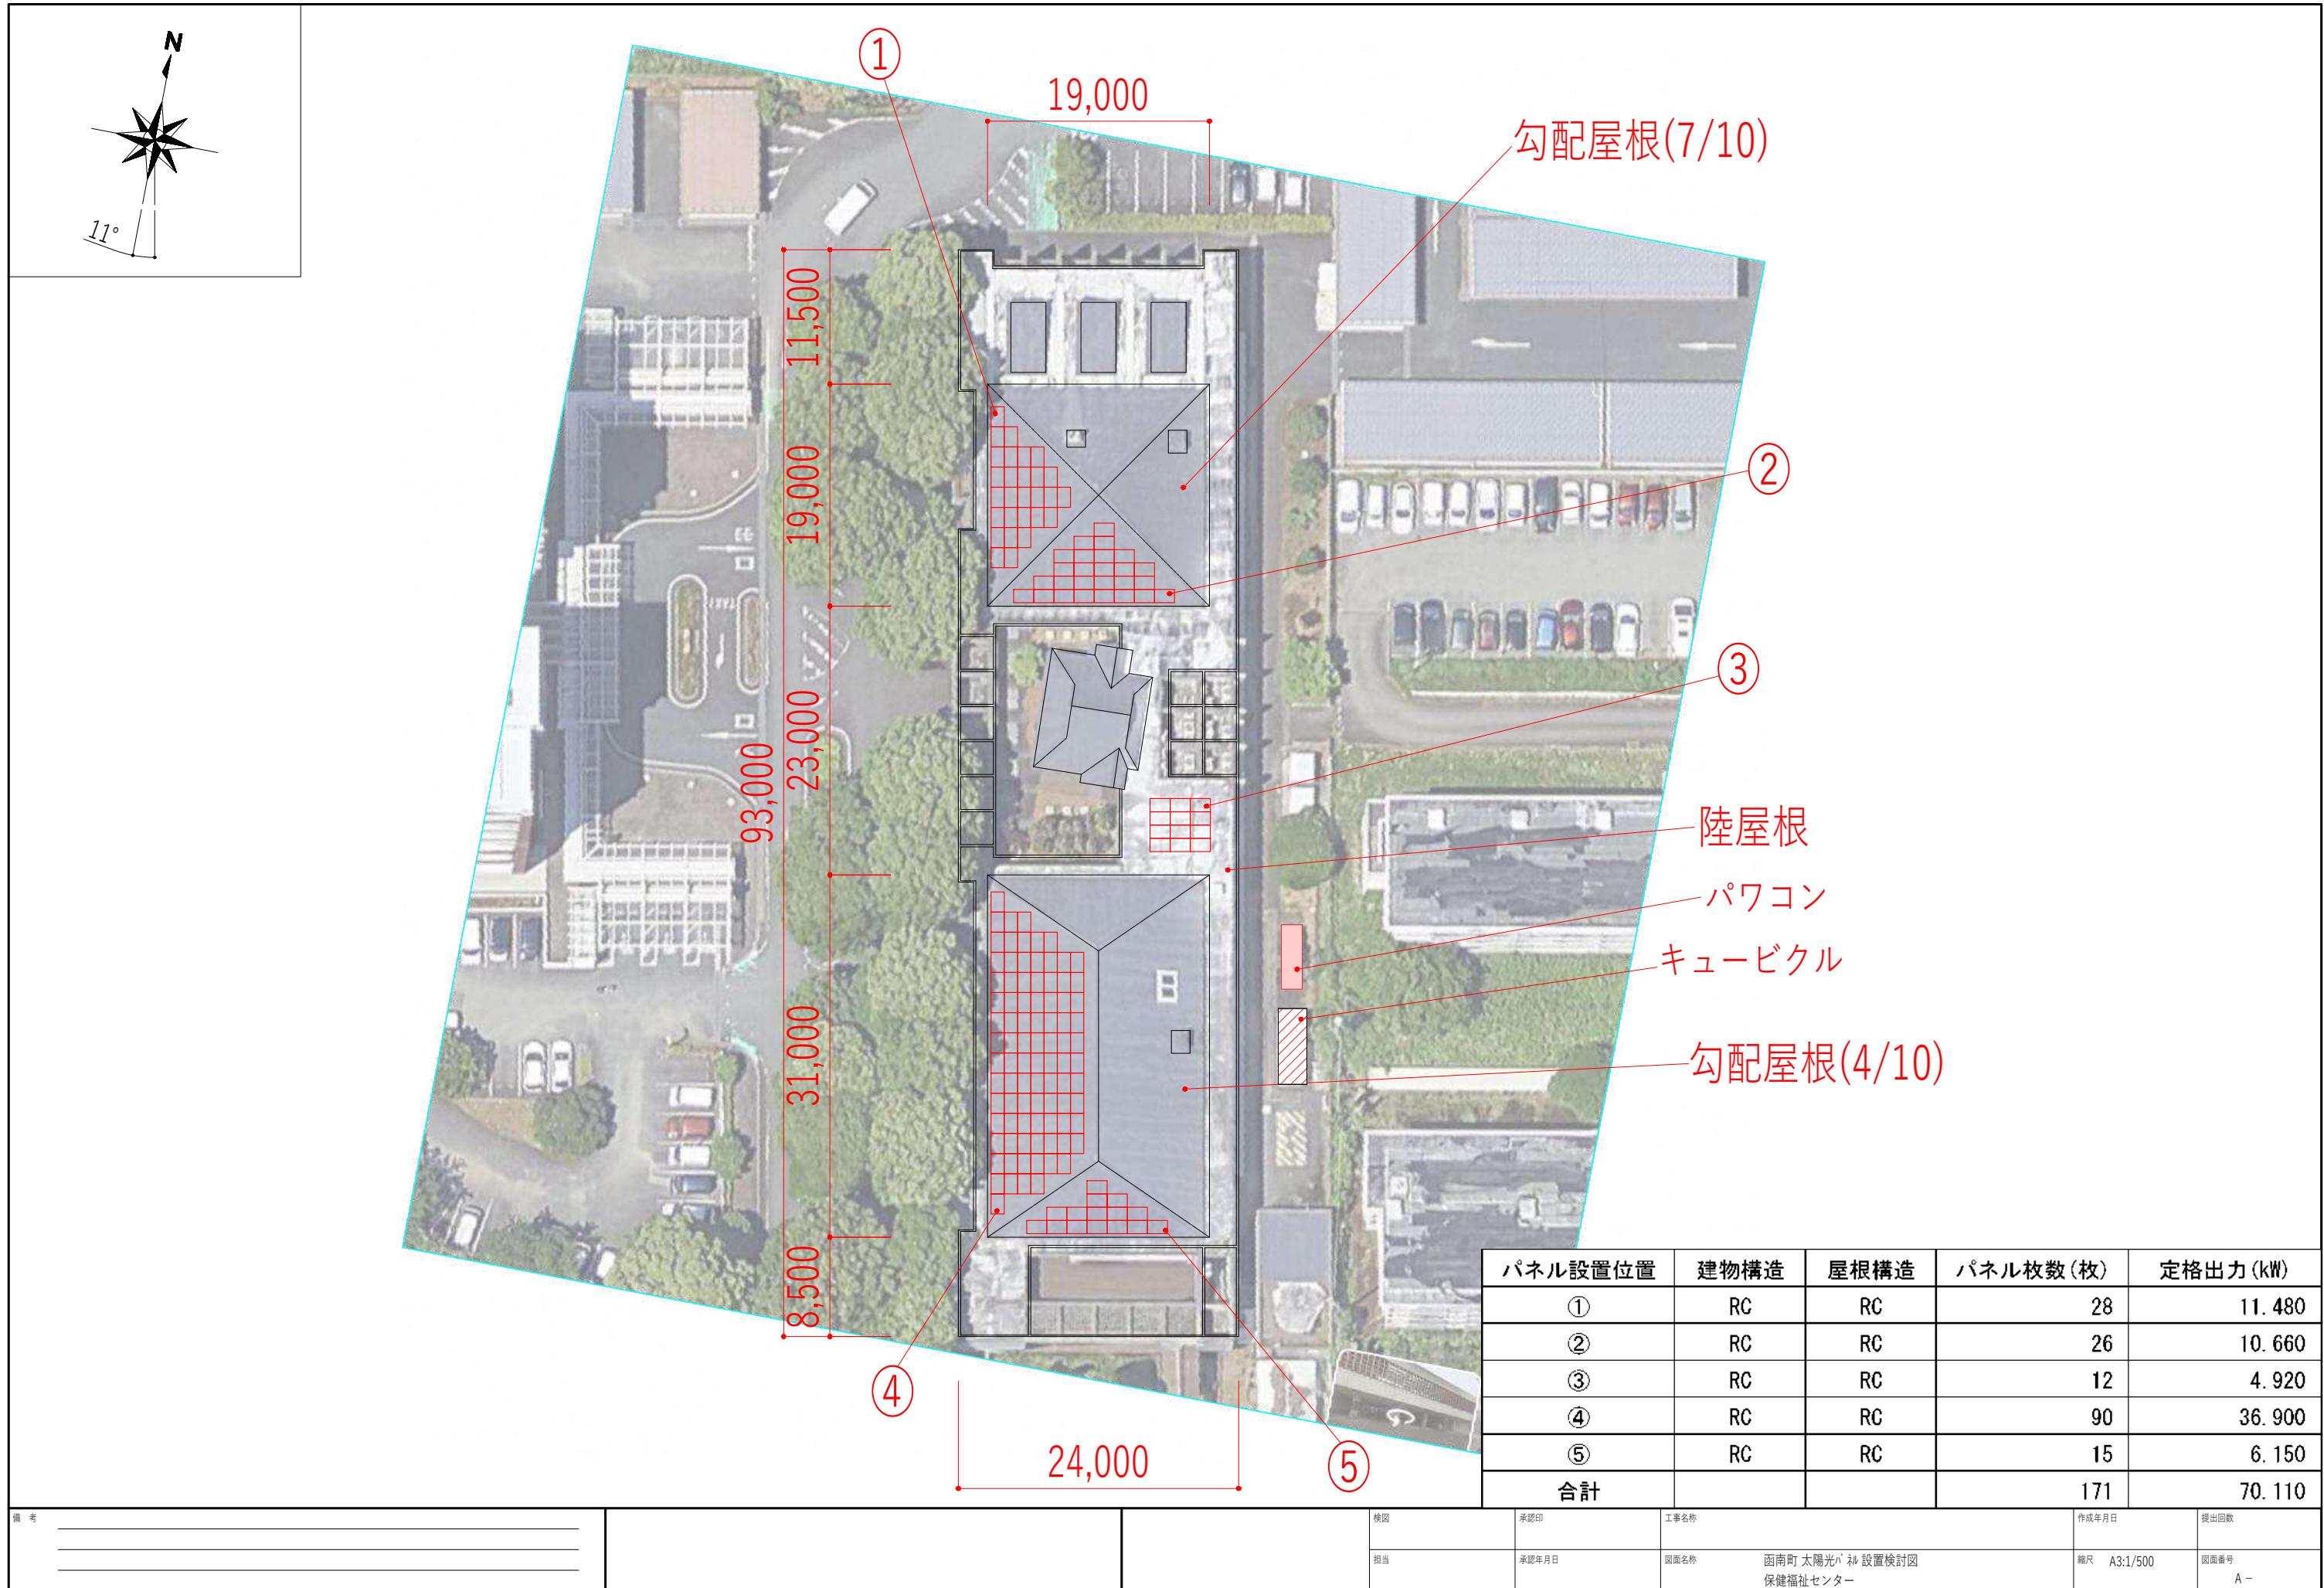


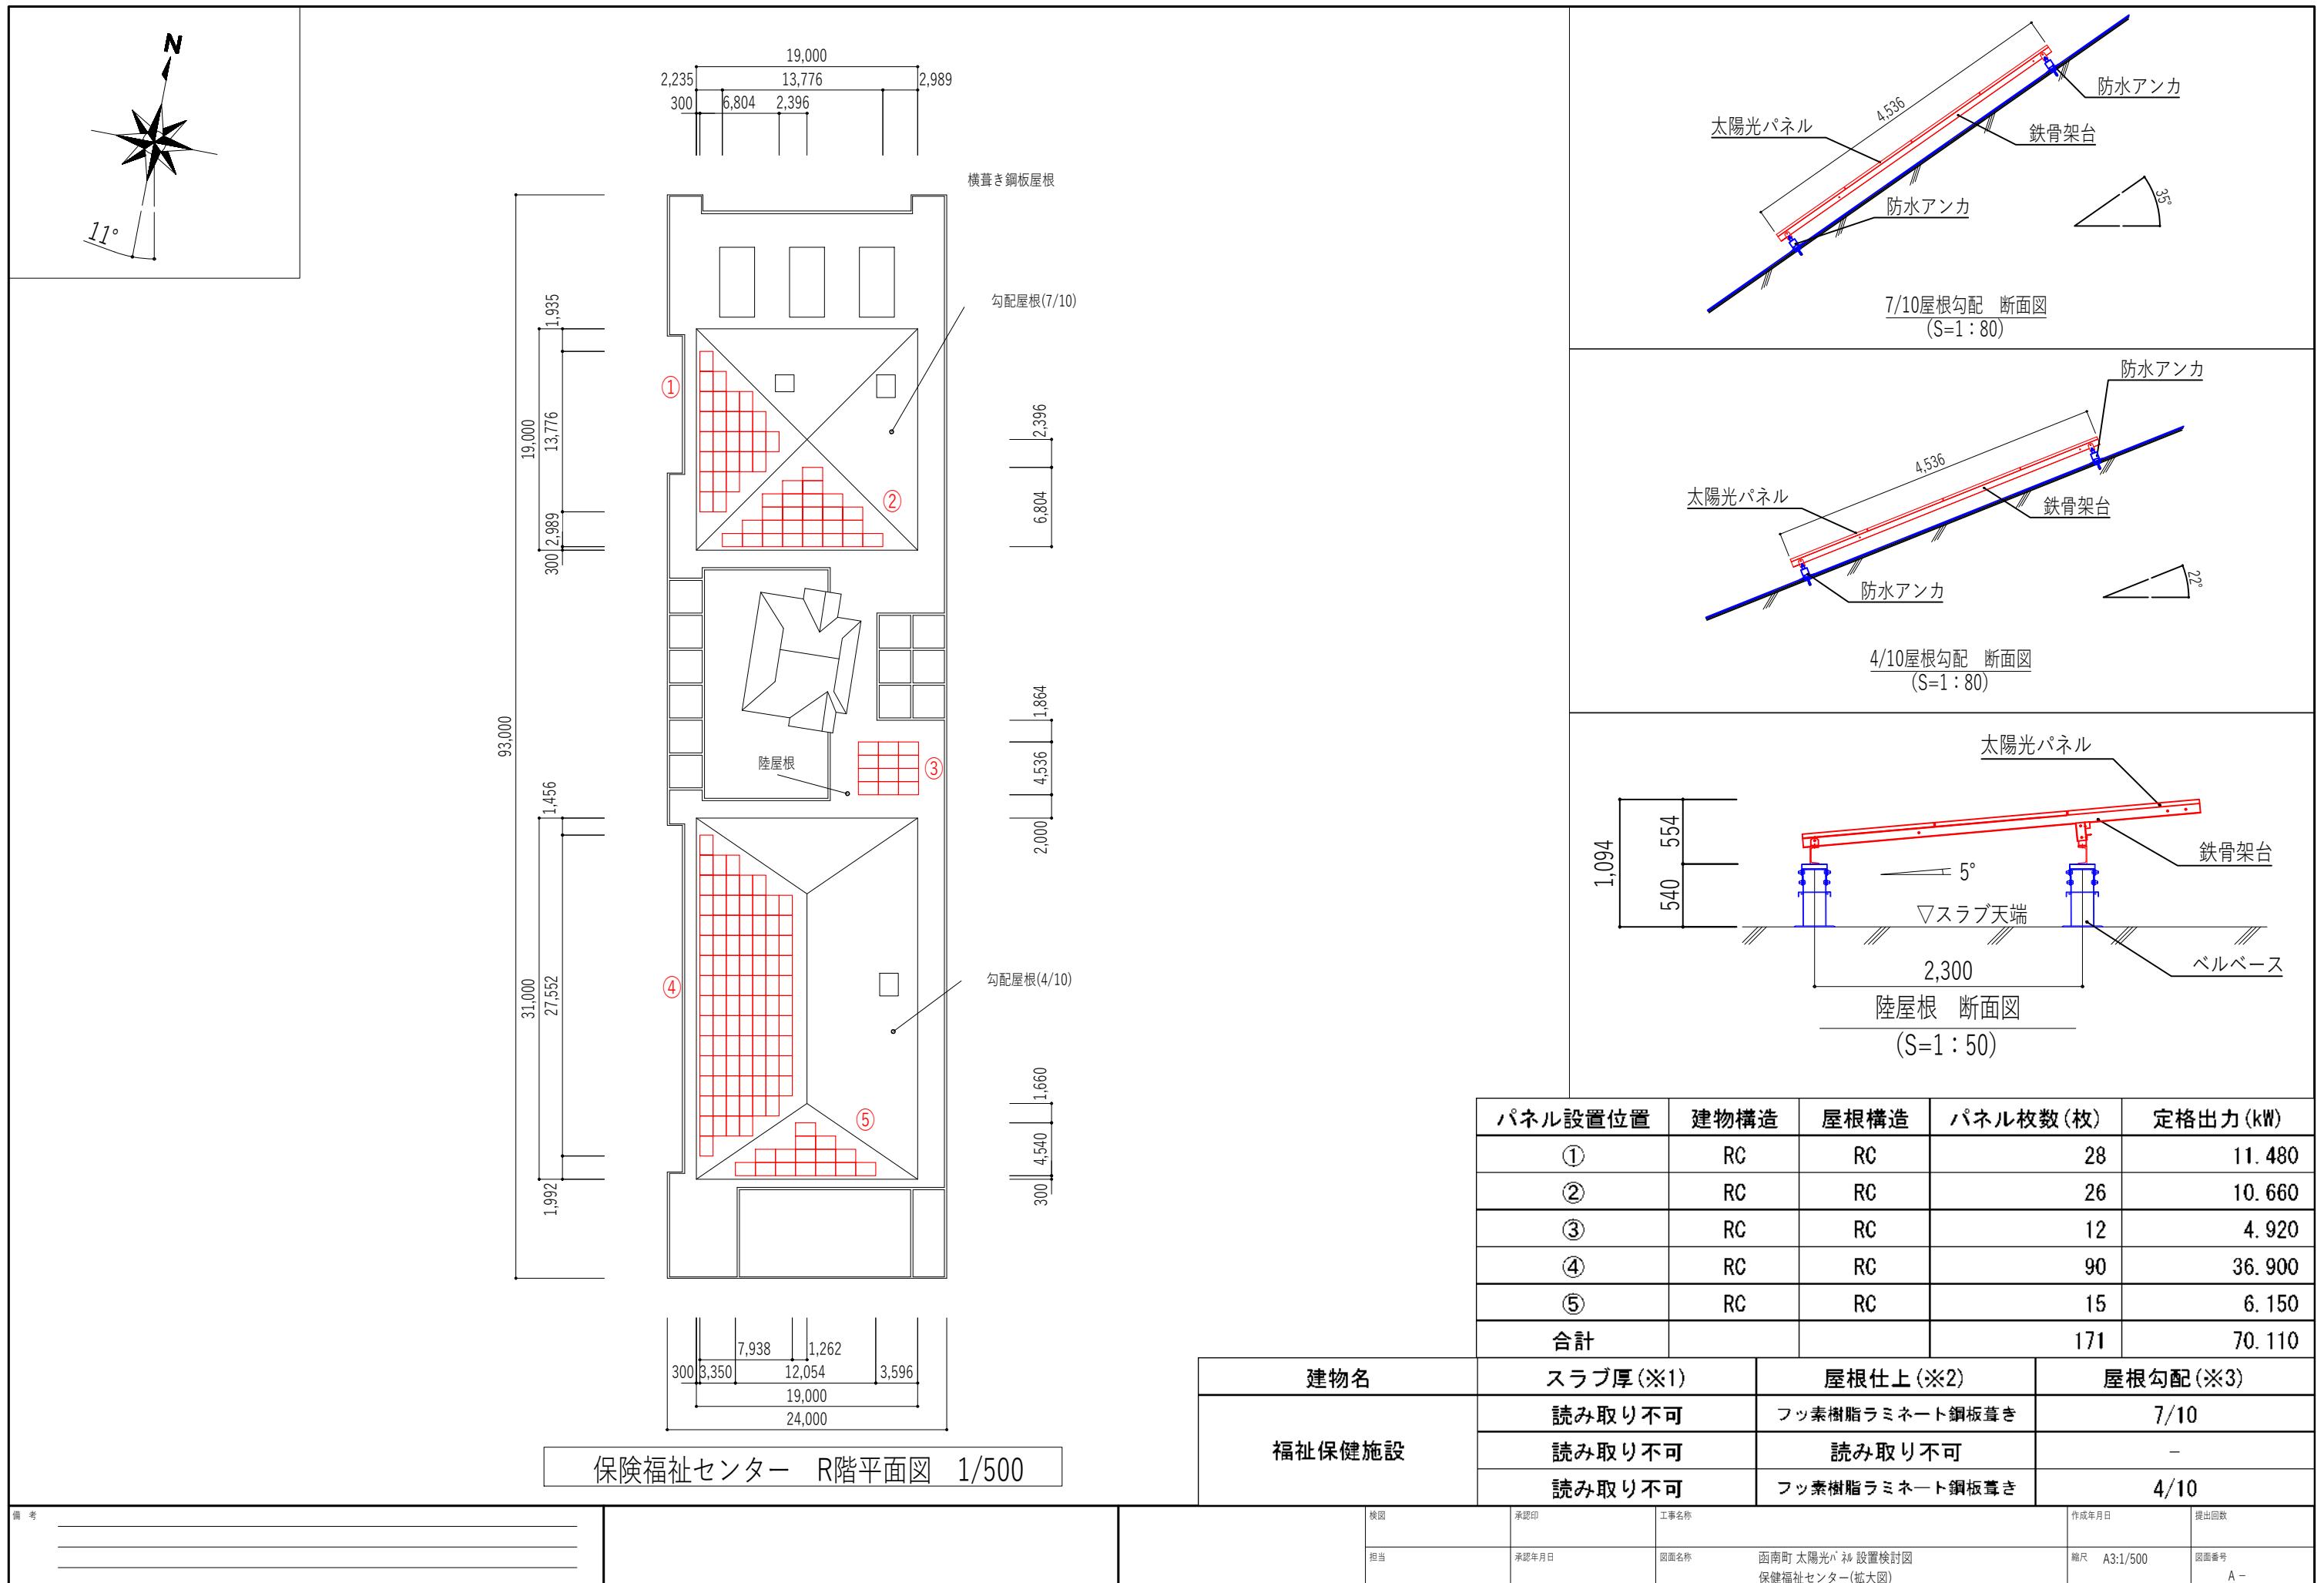

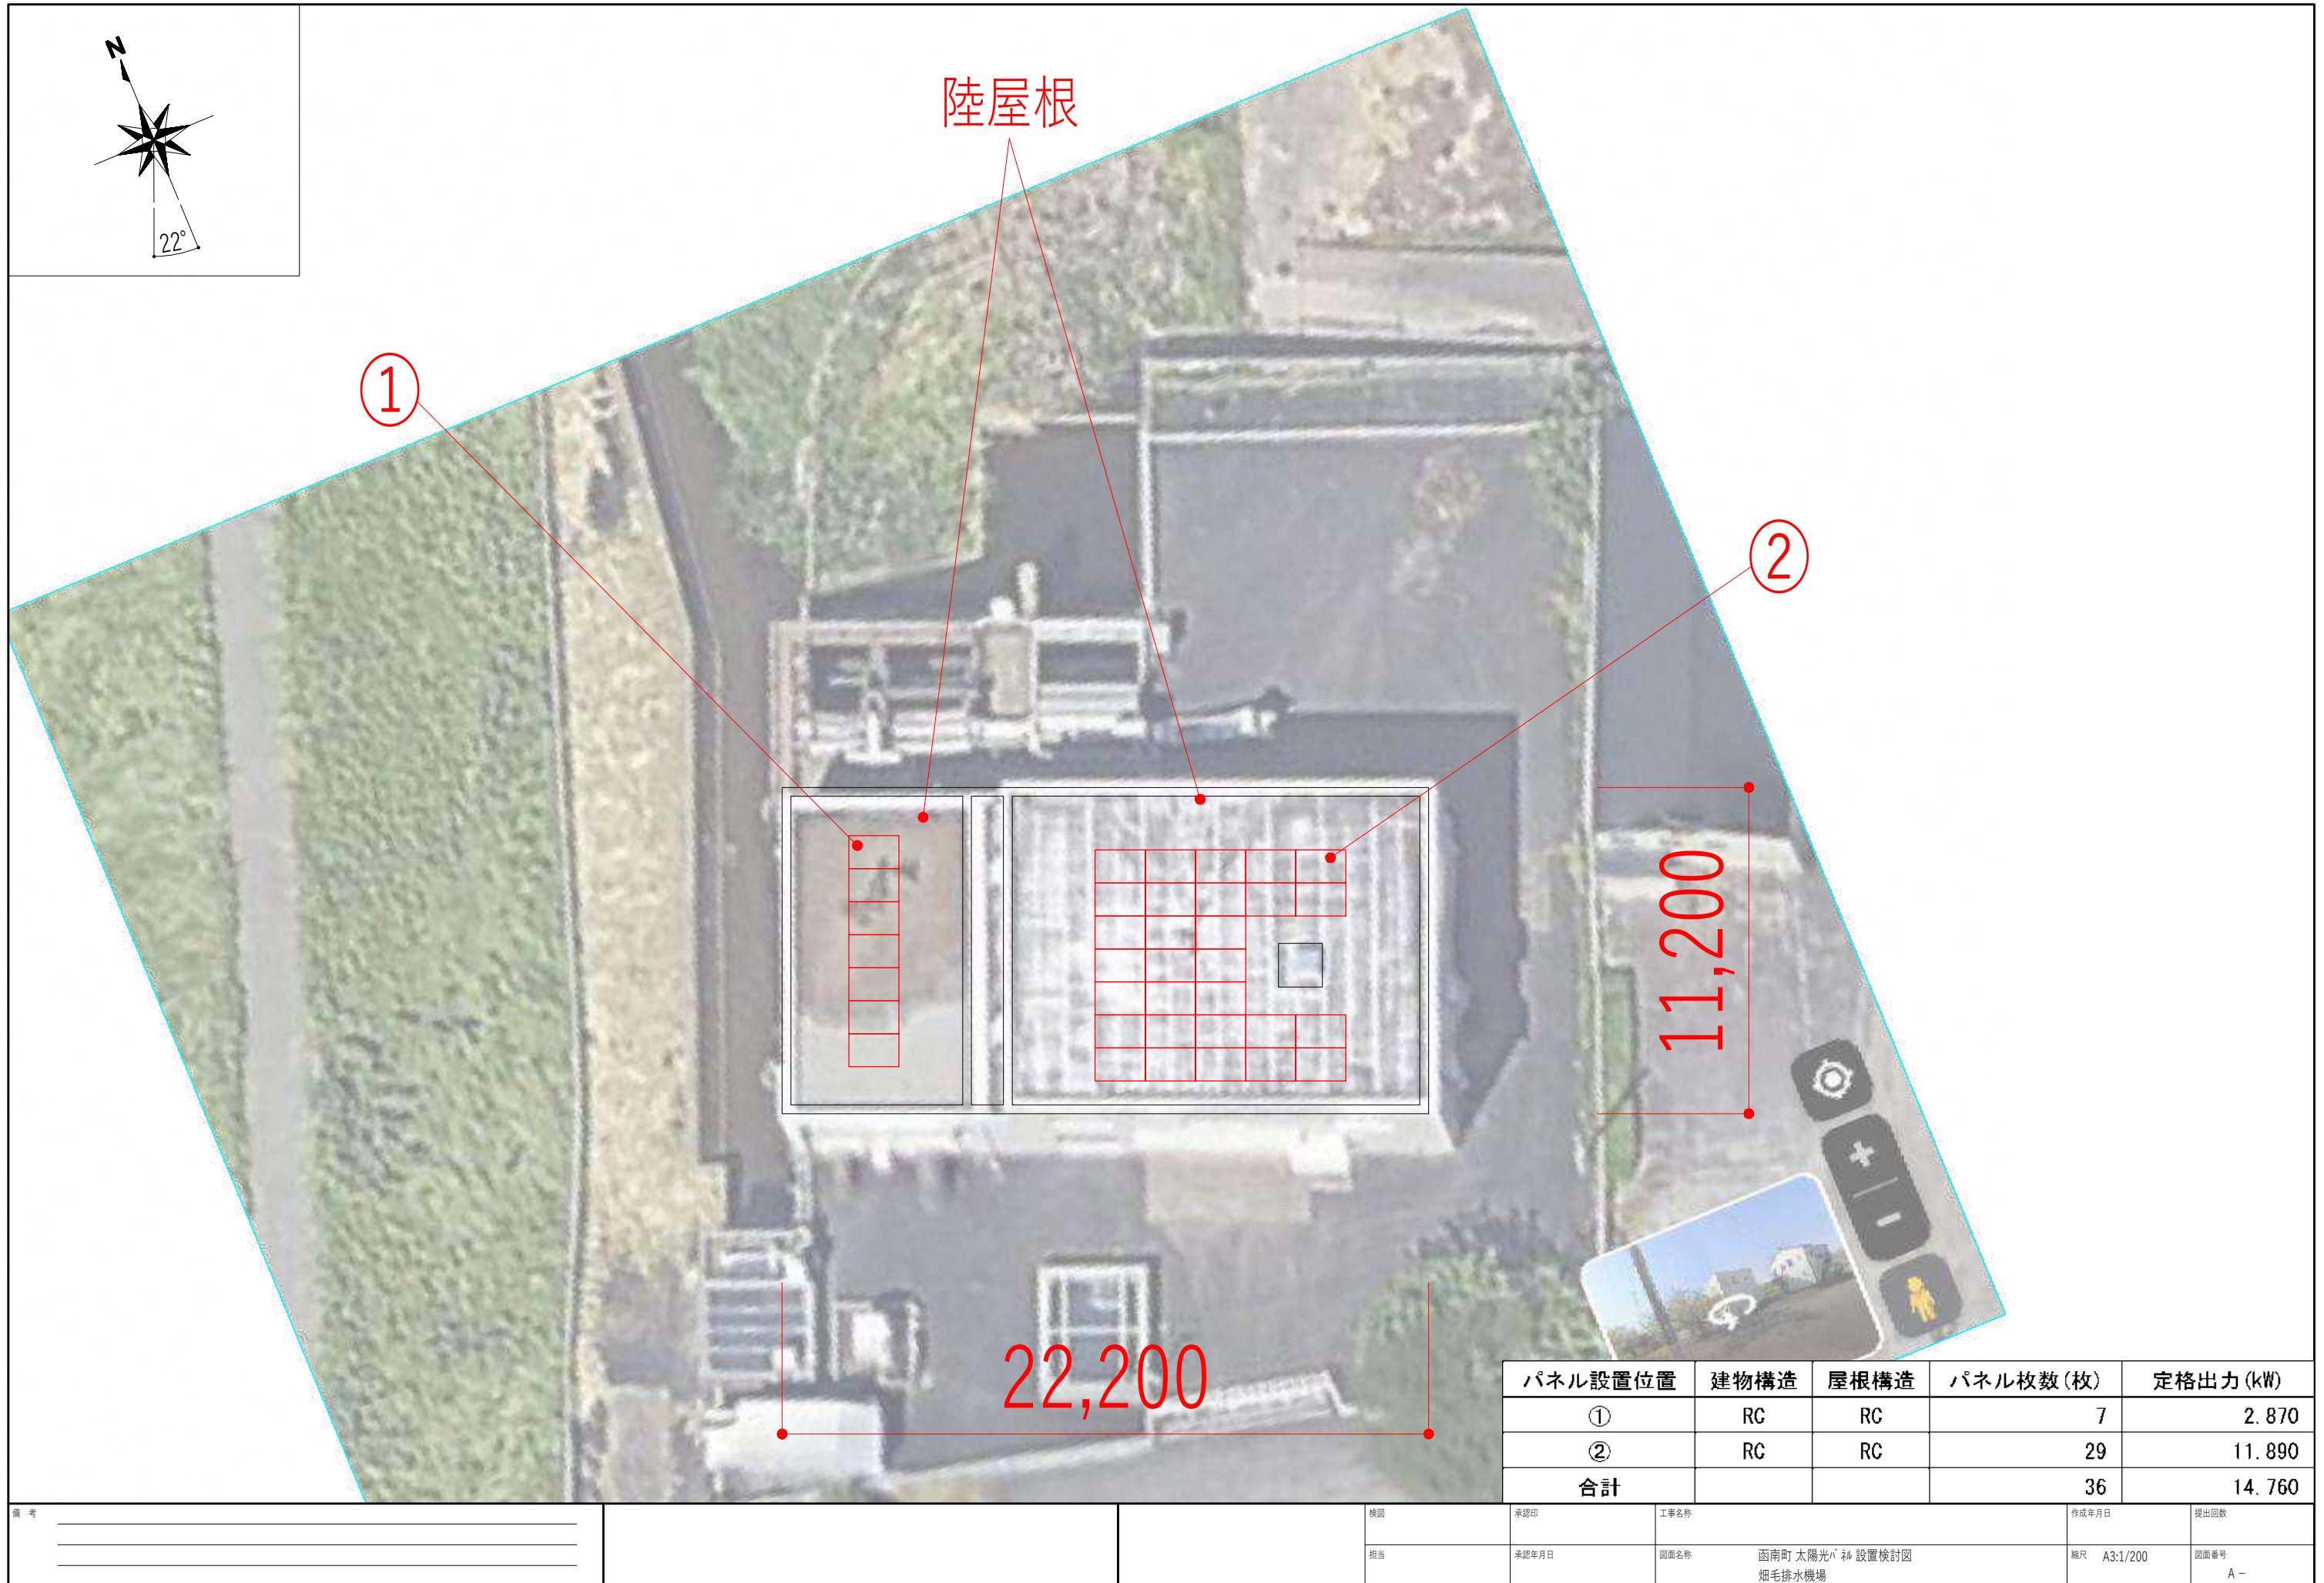




1,610 7,938 1,652

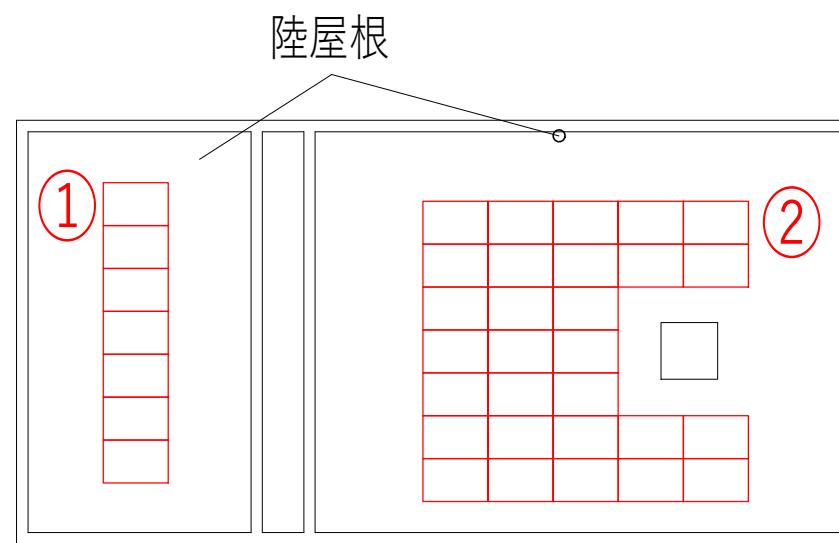

2,290 1,722 2,488 3,150 8,610 2,840
22,200

烟毛排水機場 管理棟 R階平面図 1/200

1,120 7,938 11,200 2,142

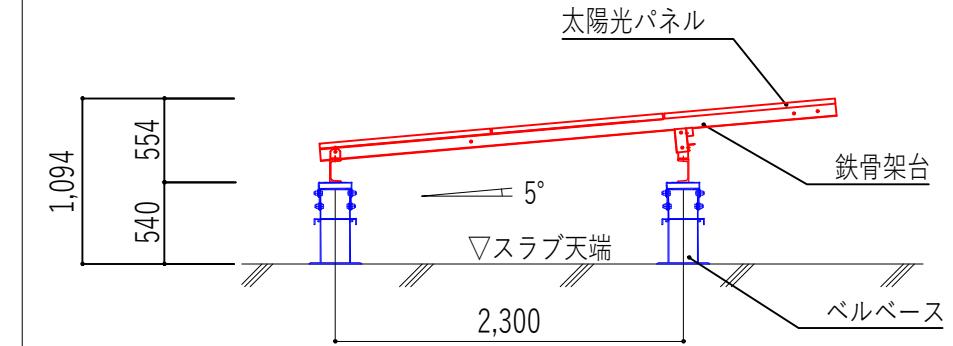



陸屋根 断面図
(S=1:50)


パネル設置位置	建物構造	屋根構造	パネル枚数(枚)	定格出力(kW)
①	RC	RC	7	2.870
②	RC	RC	29	11.890
合計			36	14.760


建物名 管理棟	スラブ厚(※1)	屋根仕上(※2)	屋根勾配(※3)
	読み取り不可	改質アスファルトシート防水	-
	読み取り不可	改質アスファルトシート防水	-

備考		検図	承認印	工事名称	作成年月	提出回数
		担当	承認年月日	図面名称	函南町 太陽光パネル設置検討図 烟毛排水機場(拡大図)	縮尺 A3:1/200 図面番号 A-


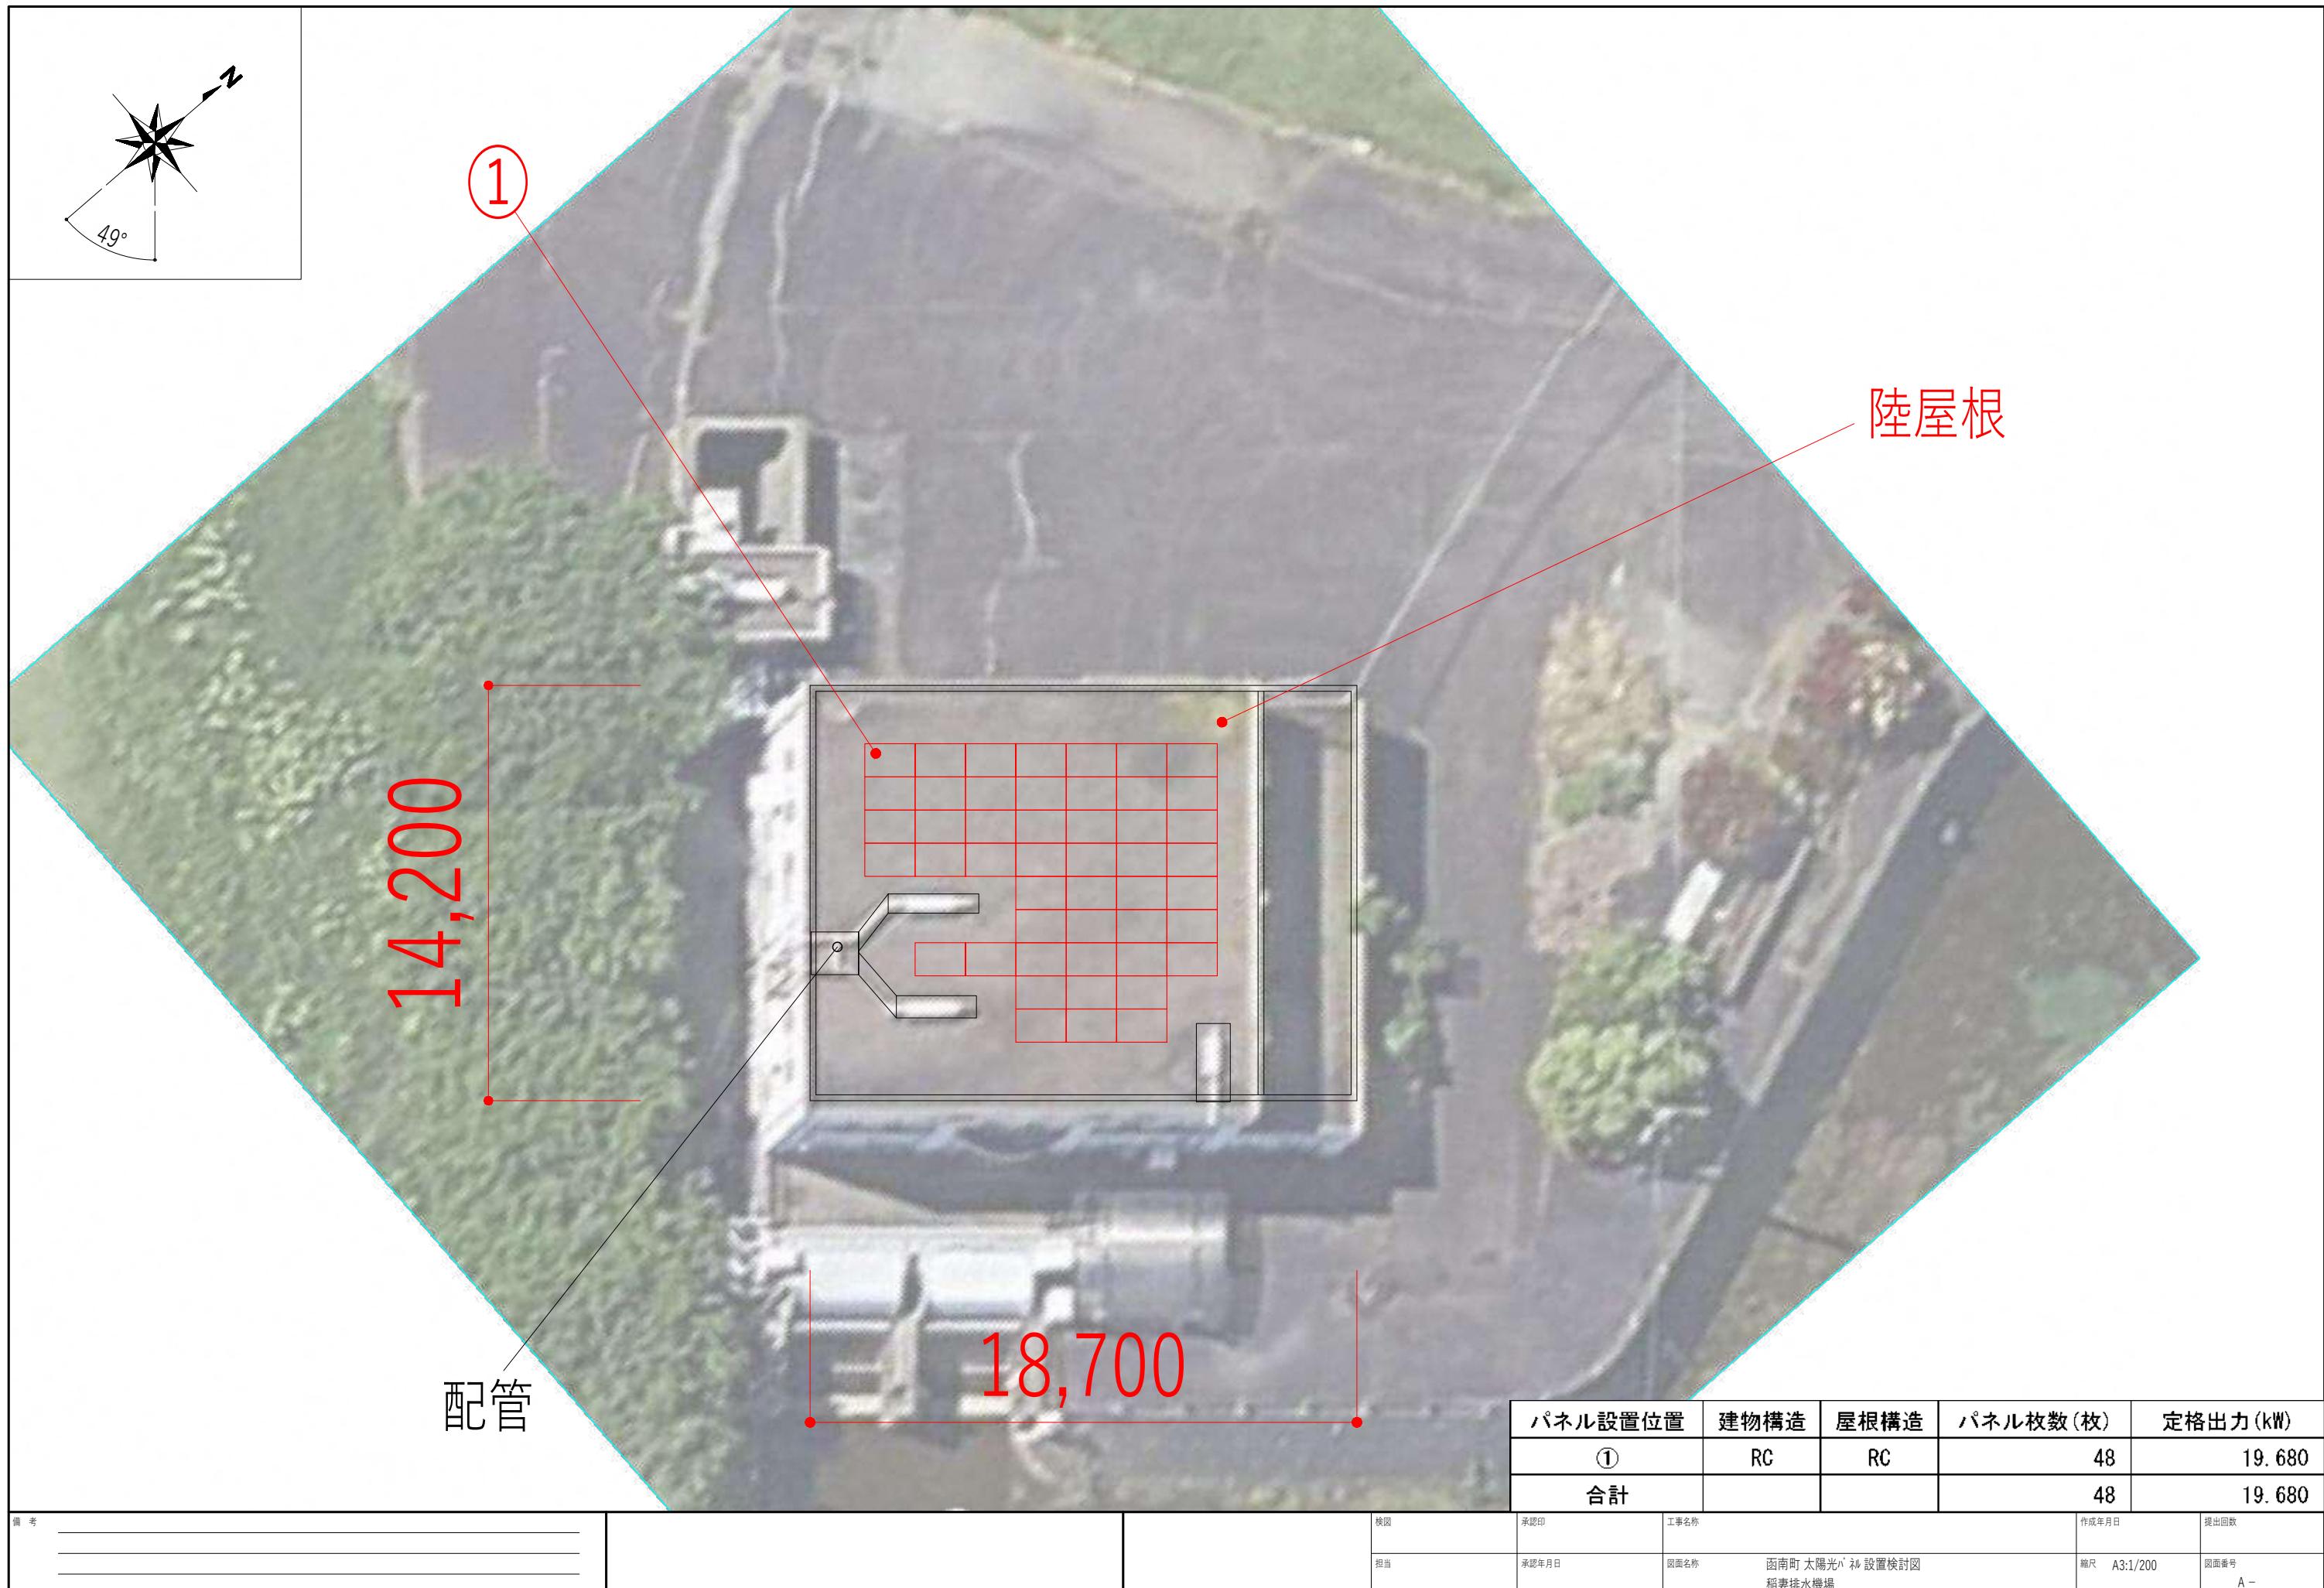


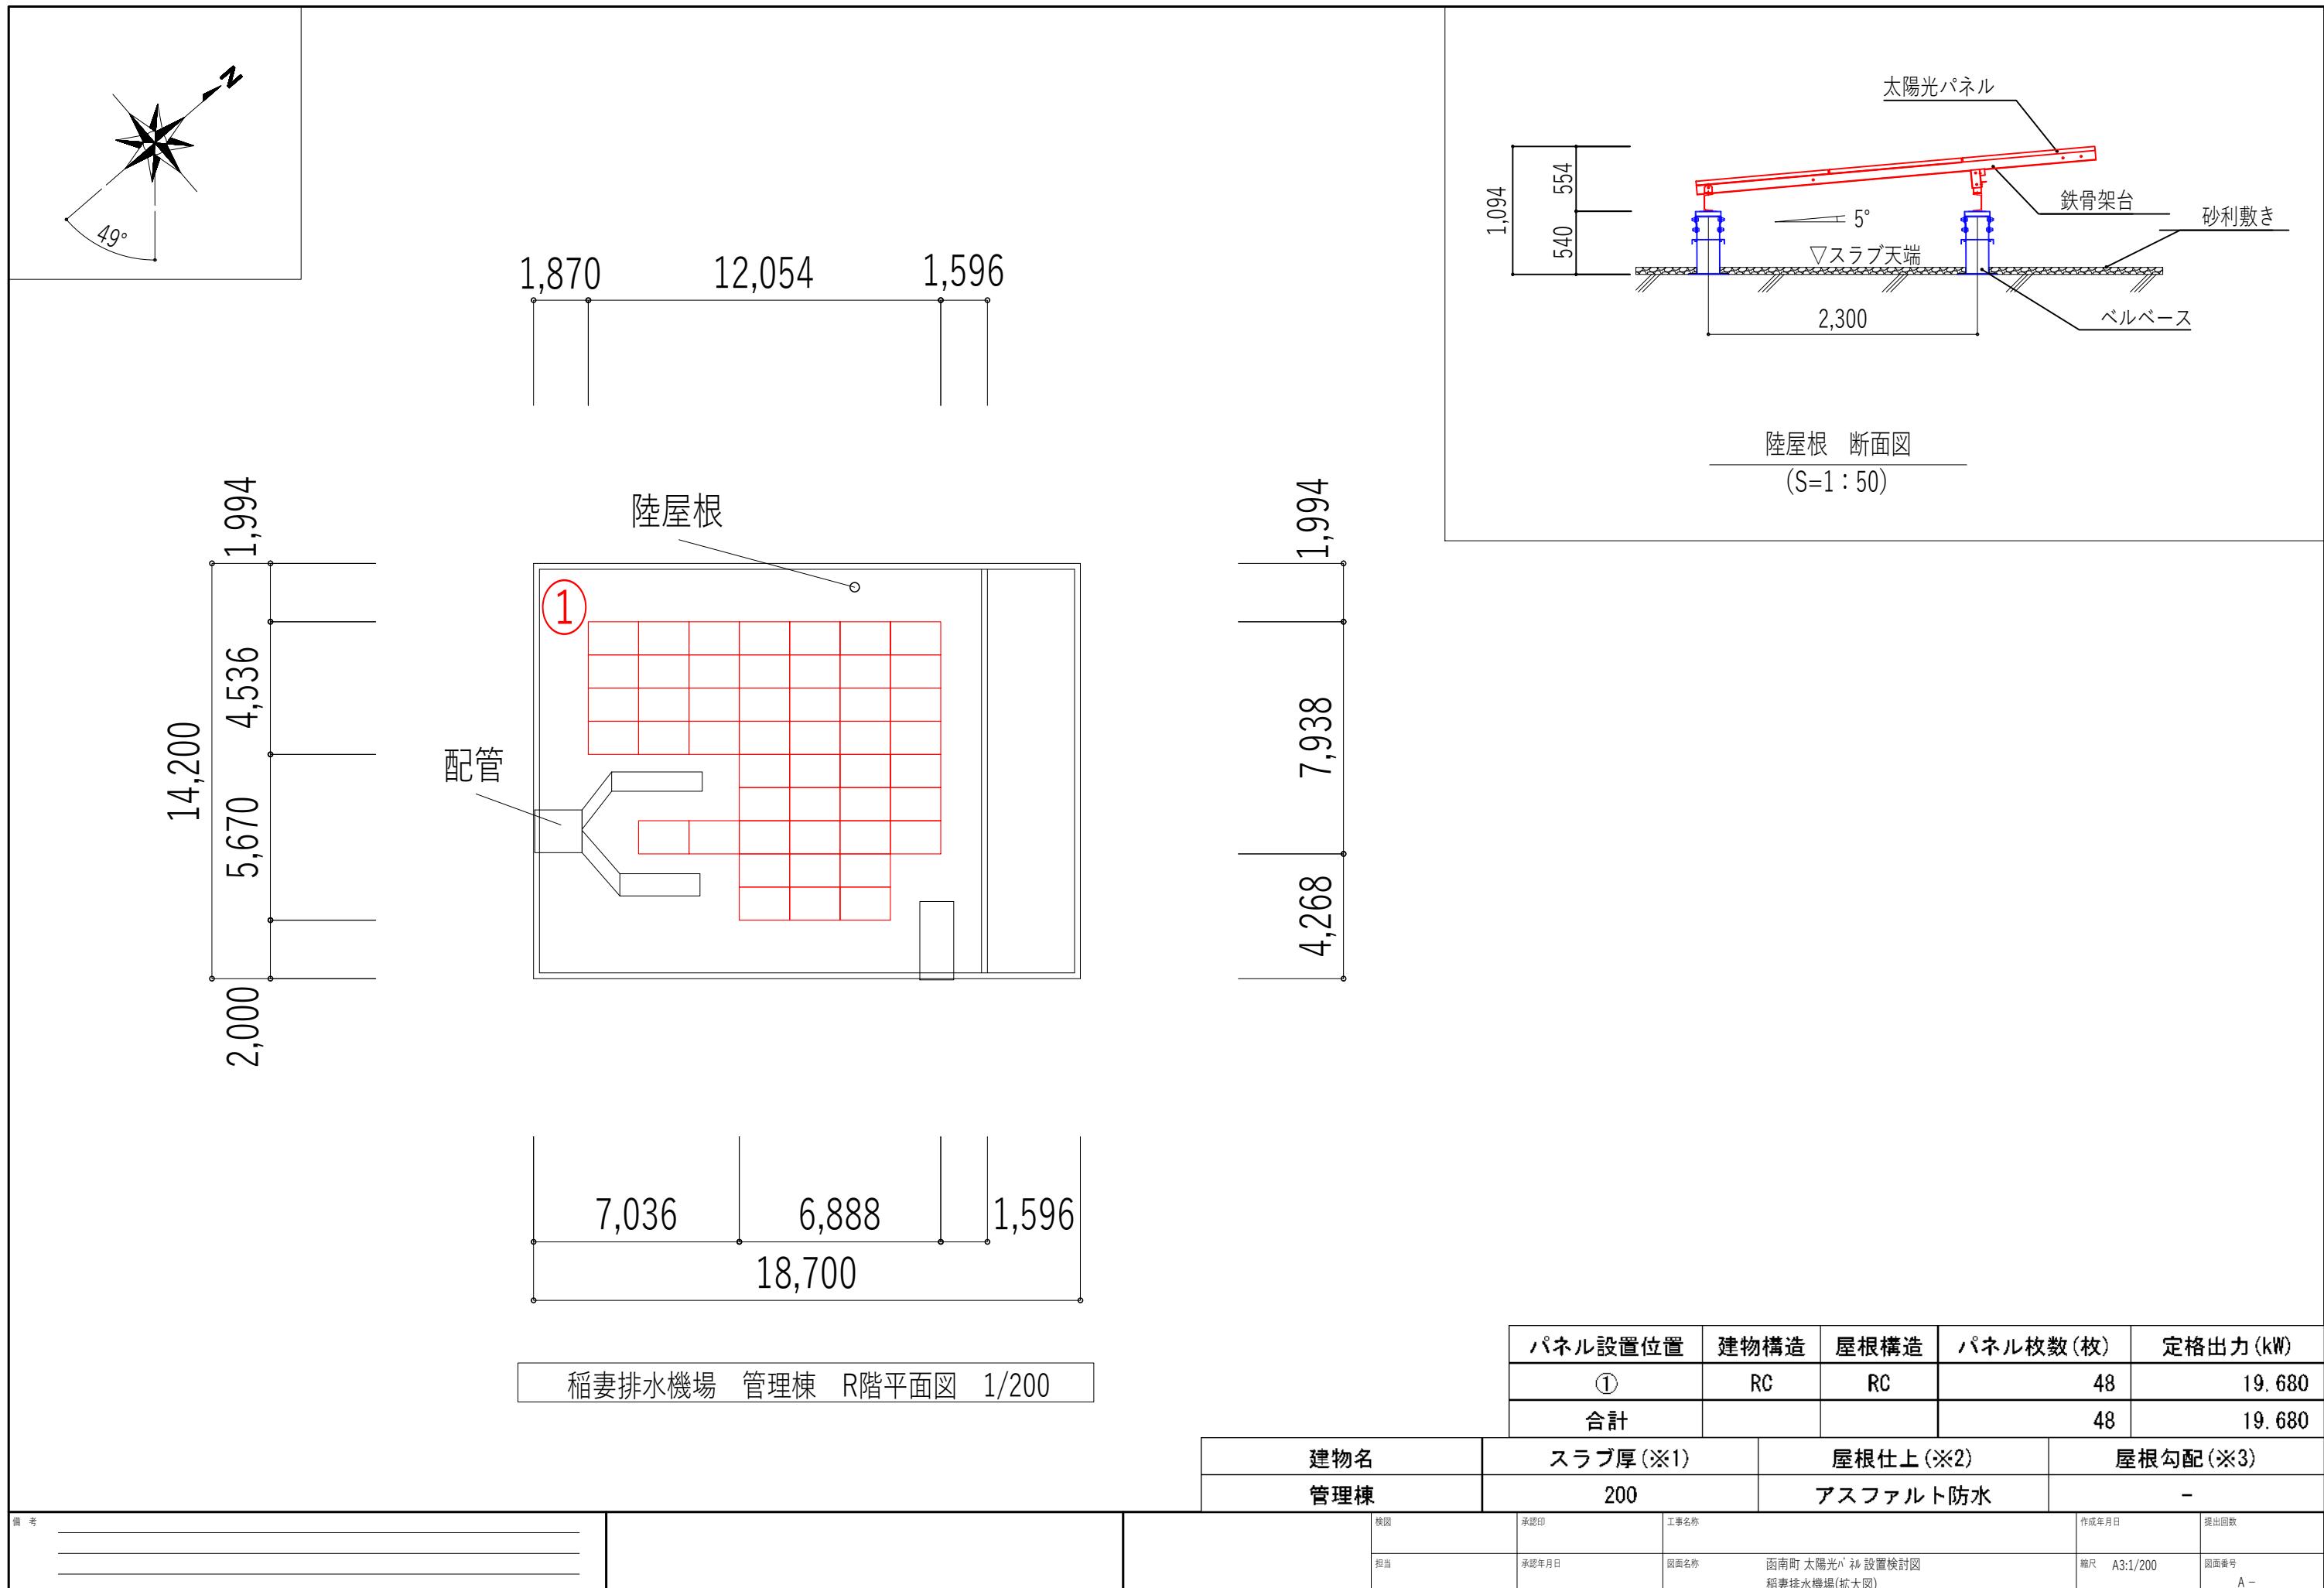


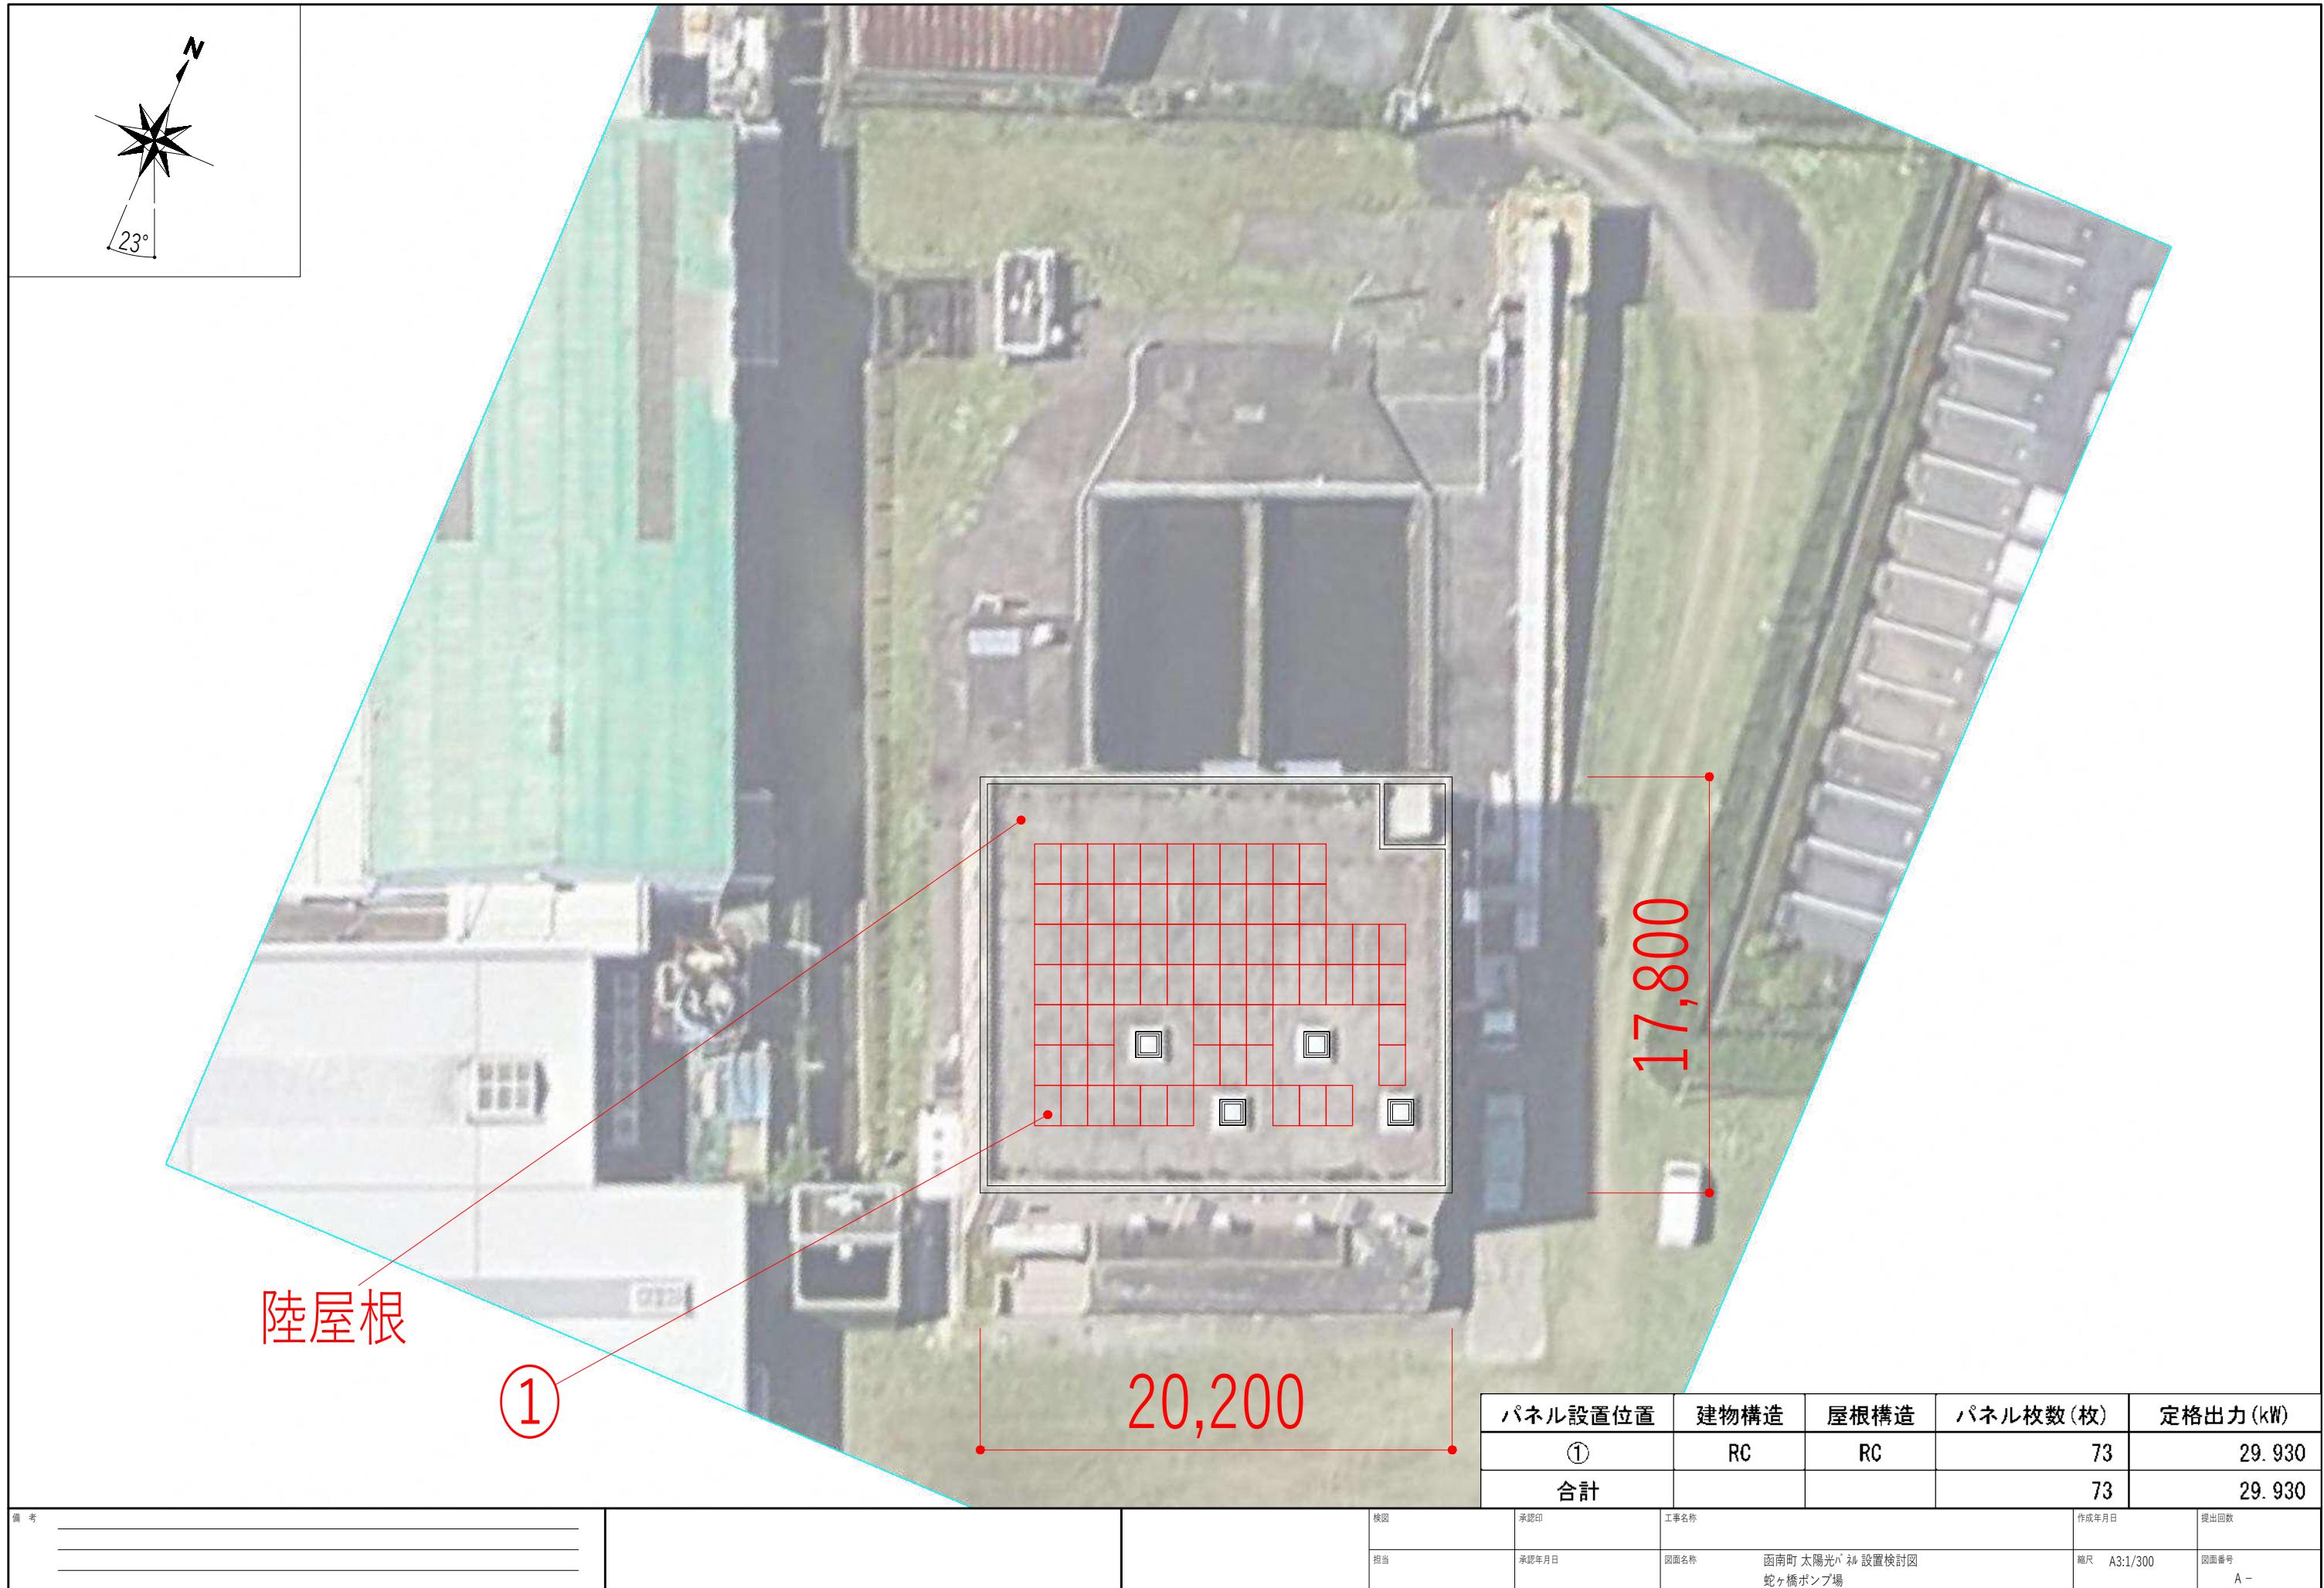


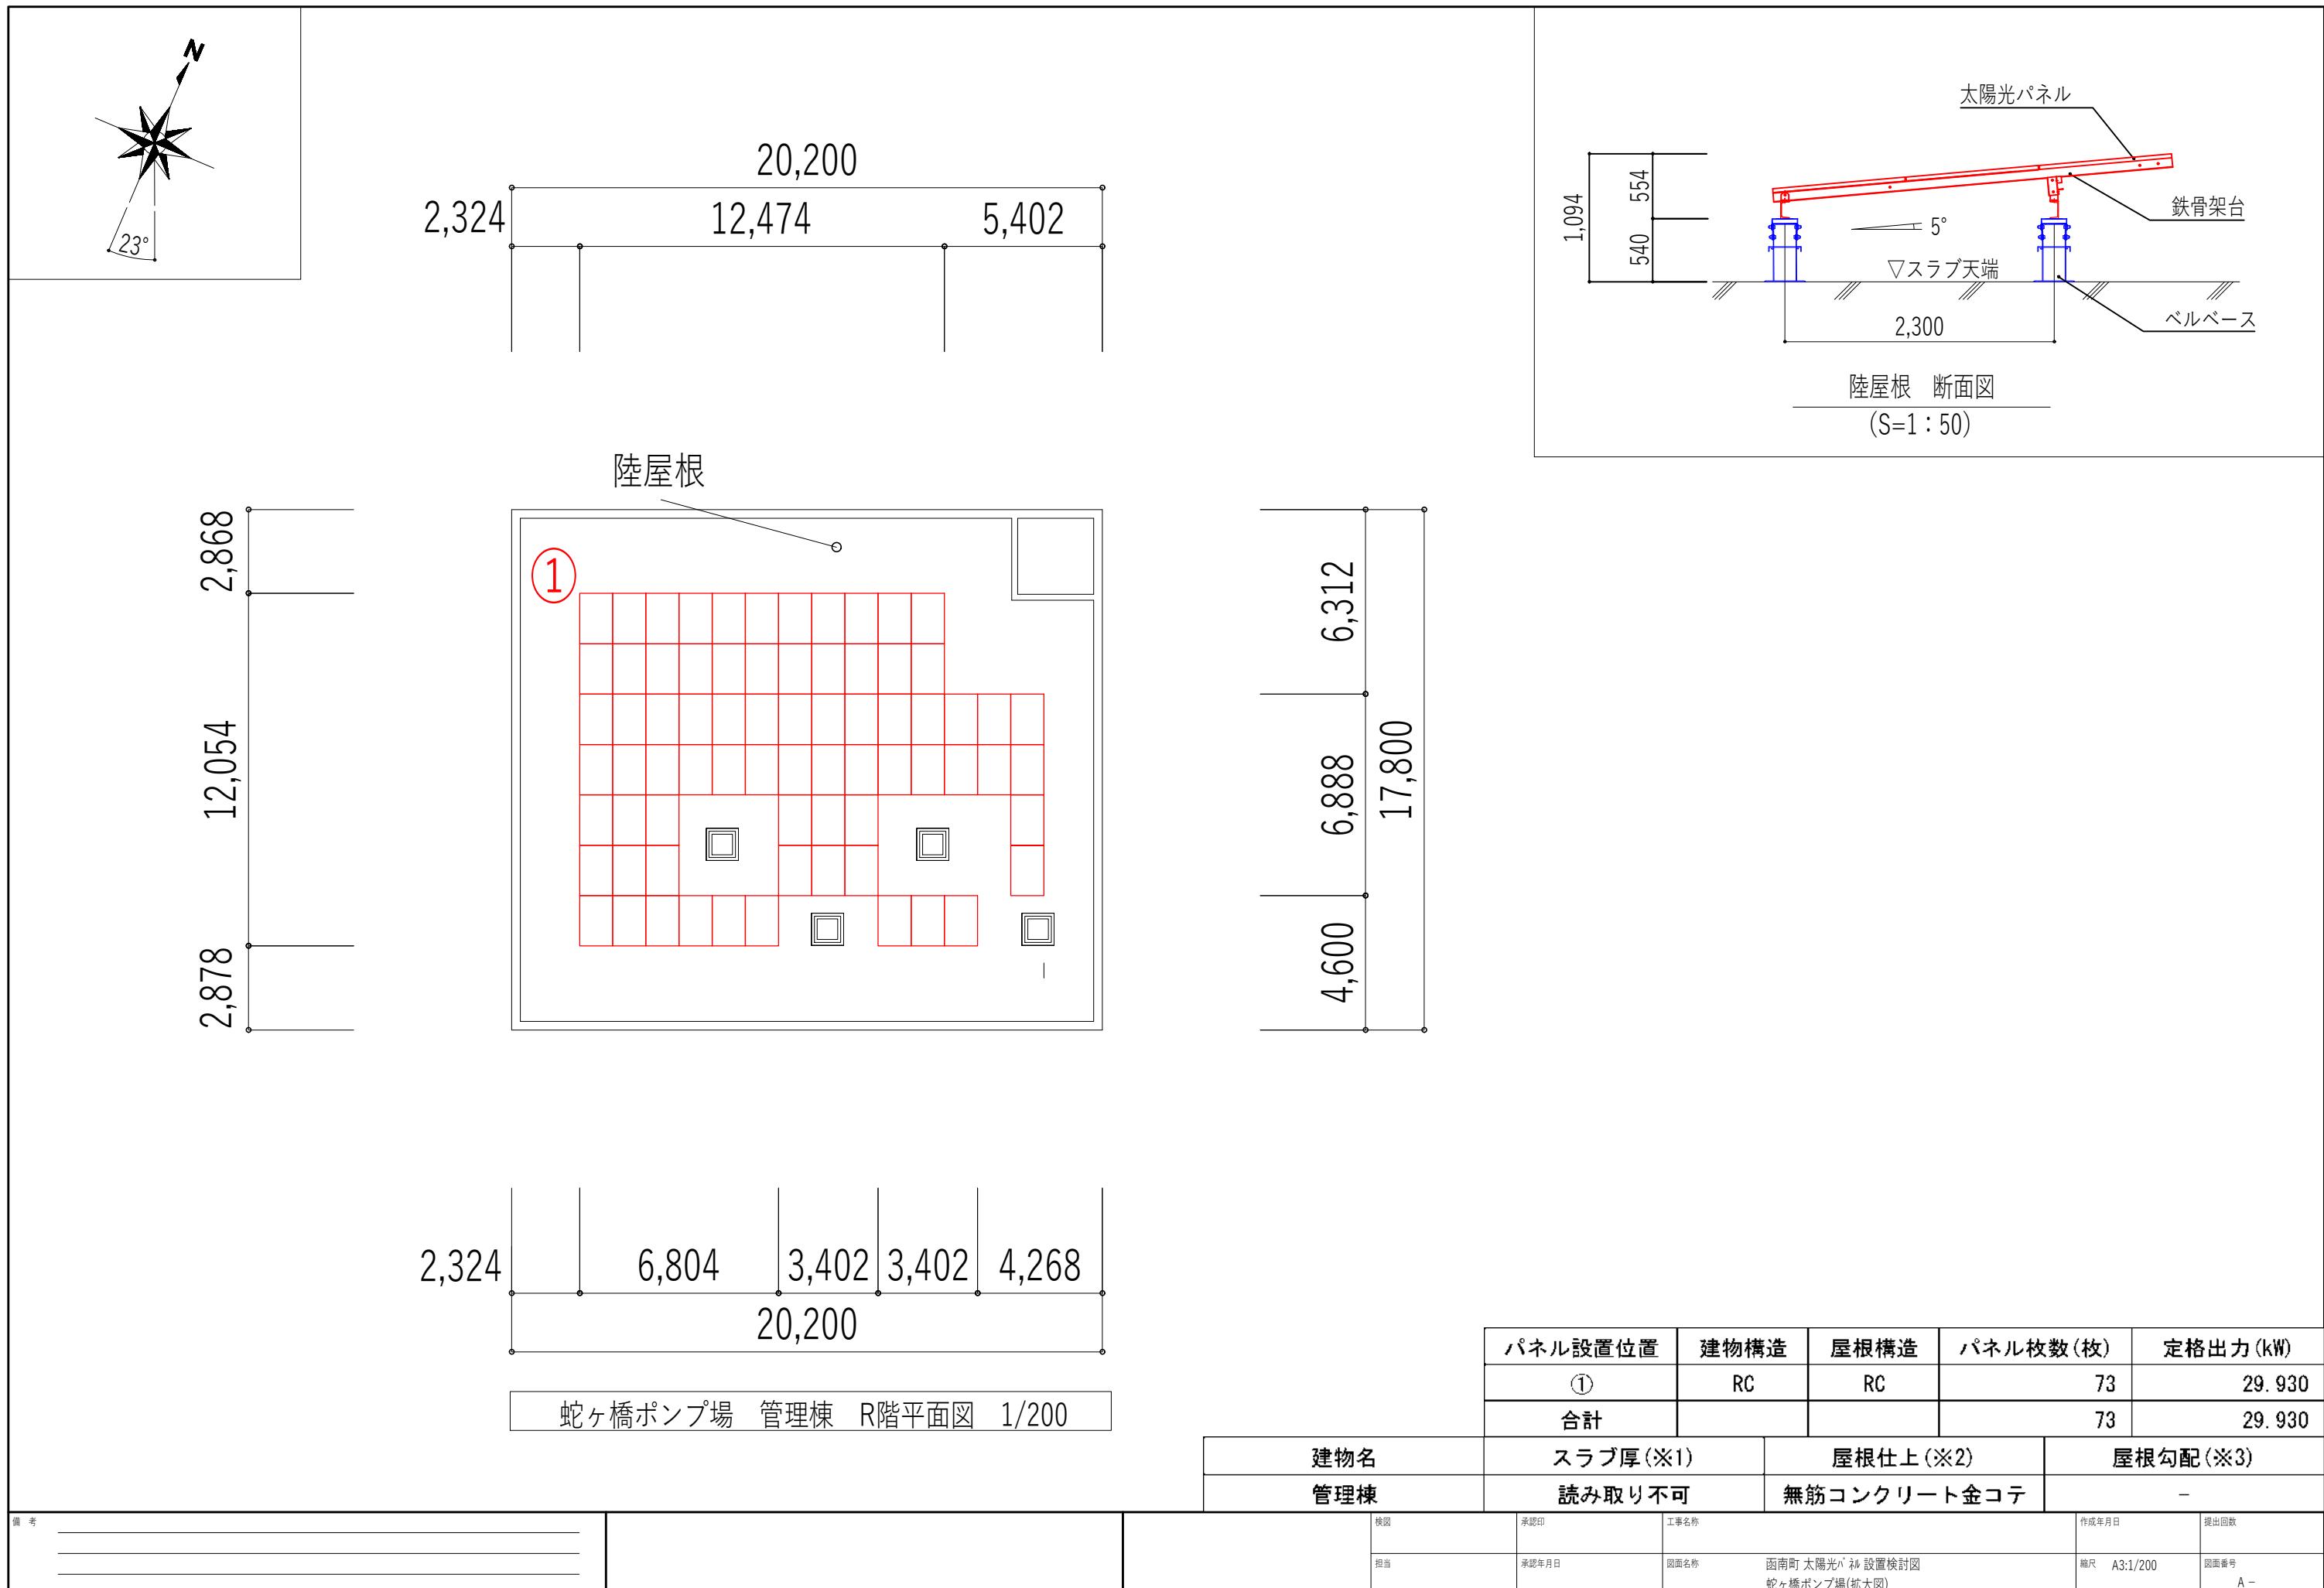




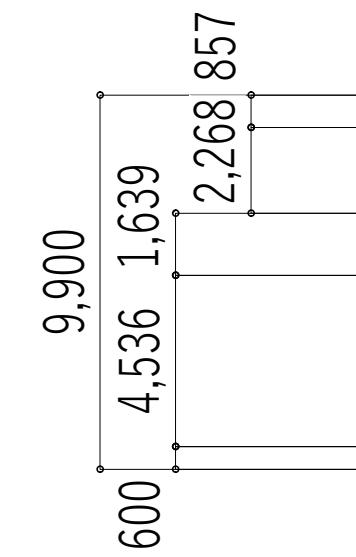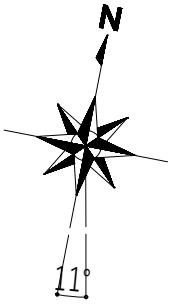


陸屋根

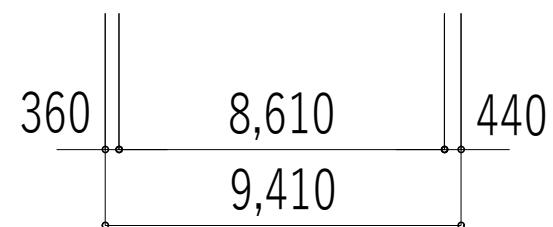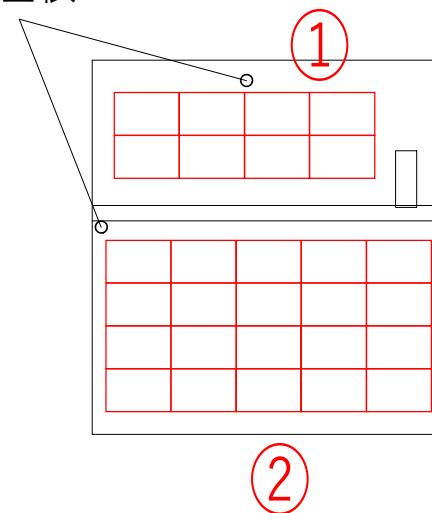

肥田浄水場 ポンプ・電気室 R階平面図 1/200

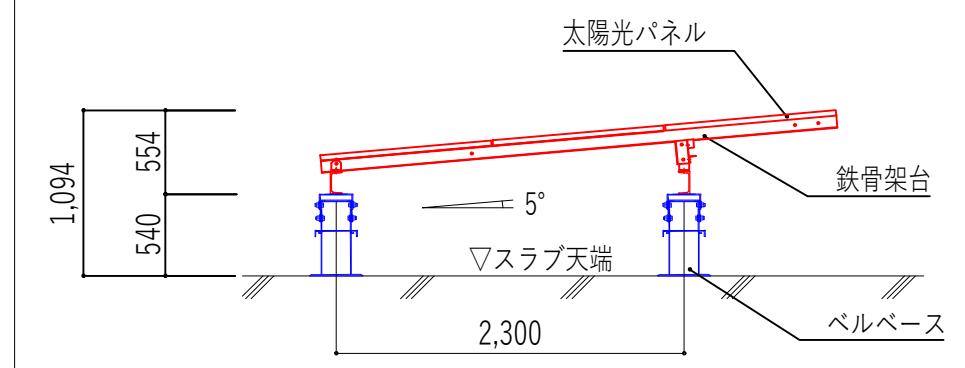

陸屋根 断面図
(S=1:50)

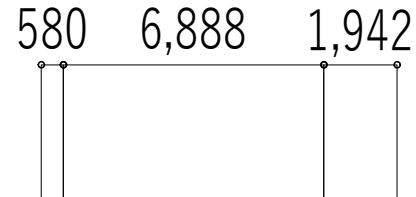

パネル設置位置	建物構造	屋根構造	パネル枚数(枚)	定格出力(kW)
①	S	S	8	3.280
②	S	S	20	8.200
合計			28	11.480

建物名	スラブ厚(※1)	屋根仕上(※2)	屋根勾配(※3)
ポンプ室	読み取り不可	読み取り不可	-
電気室	読み取り不可	読み取り不可	-

備考		検査	承認印	工事名称	作成年月	提出回数
		担当	承認年月日	図面名称	函南町 太陽光パネル設置検討図 肥田浄水場(拡大図)	縮尺 A3:1/200 図面番号 A-

